




P.R.I.C. - PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE

Legge Provinciale n° 16 del 3 Ottobre 2007

MATRICOLA :	003.23	N.TAV.	3.2 REPORT MISURE DI ILLUMINAMENTO
DATA PROGETTO :	Aprile 2023		
REVISIONE:	--		
SCALA:	--		
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE:			
 per. ind. Simone Maestri		Il tecnico :	ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI TRENTO Perito industriale SIMONE MAESTRI Iscrizione Albo 2118 
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - DOMOTICI - INDUSTRIALI - ANTINCENDIO FOTOVOLTAICI - ILLUMINOTECNICA - ENERGIE RINNOVABILI		per. ind. Simone Maestri Via Verdi 9/B 38080 Carisolo (TN) tel. 0465.950040 - cell. 328.2220553 P.IVA 02055760223 e-mail: per.ind.simonemaestri@gmail.com pec: simone.maestri@pec.eppi.it	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 1**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 1
 Località : PINZOLO
 Via : ZONA SPORTIVA PINETA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA


Distanza apparecchi (A-B): 22 m
 Largh. carreggiata: 4,4 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 96,8 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE


Larghezza marciapiede 1 0
 Superficie marciapiede 1 0
 Larghezza marciapiede 2 0
 Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

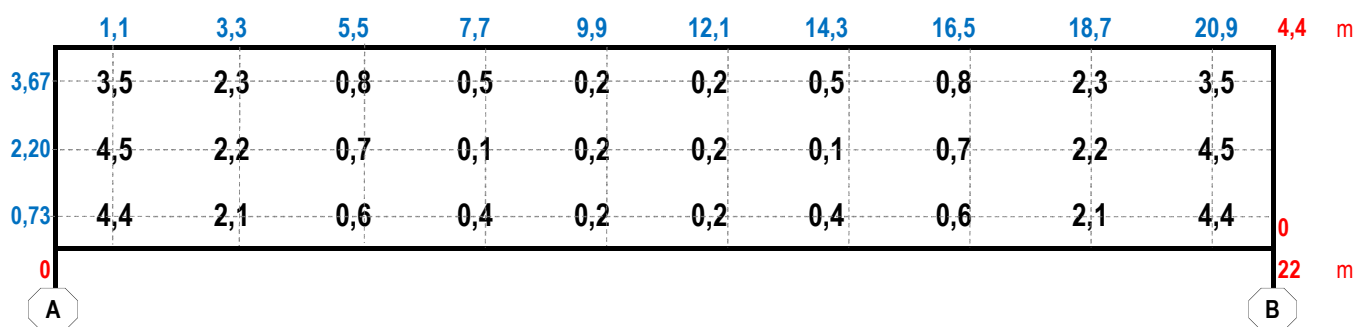

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

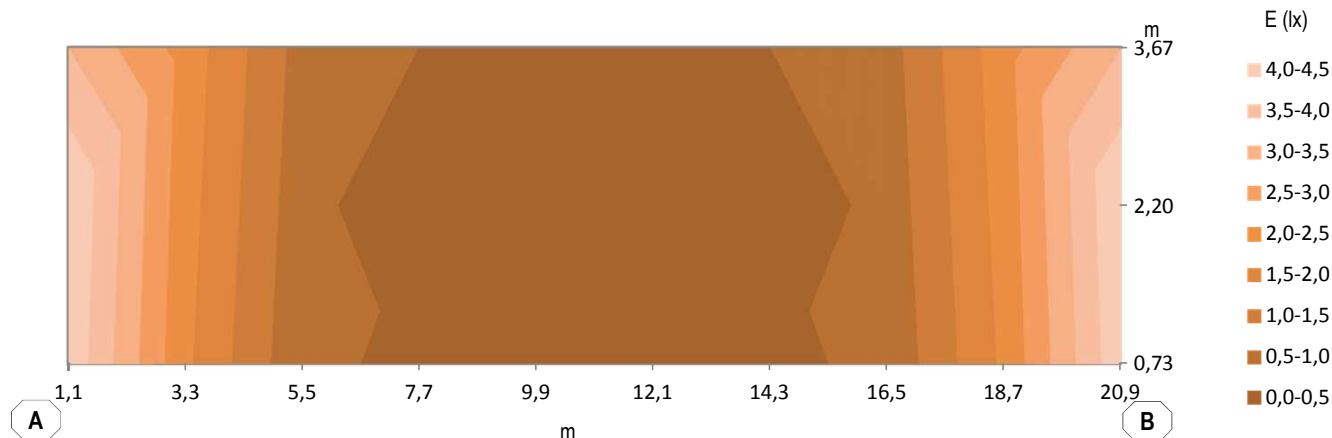

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	1,5 Lux	Lm Luminanza media	0,10 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	4,5 Lux	U0 Uniformità generale	0,03
E min Illuminamento minimo :	0,1 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 2**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 2
 Località : PINZOLO
 Via : VIA DEI PINI

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 25 m
 Largh. carreggiata: 5,3 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 132,5 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
 Superficie marciapiede 1 0
 Larghezza marciapiede 2 0
 Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

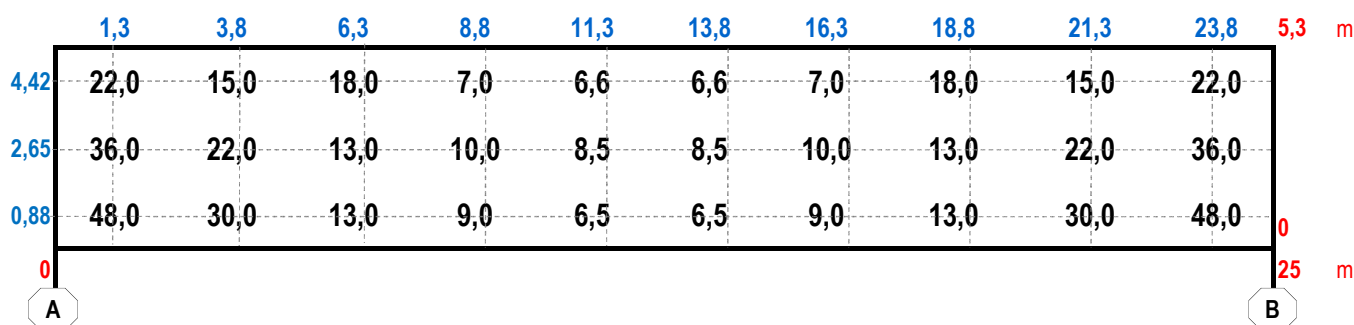

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

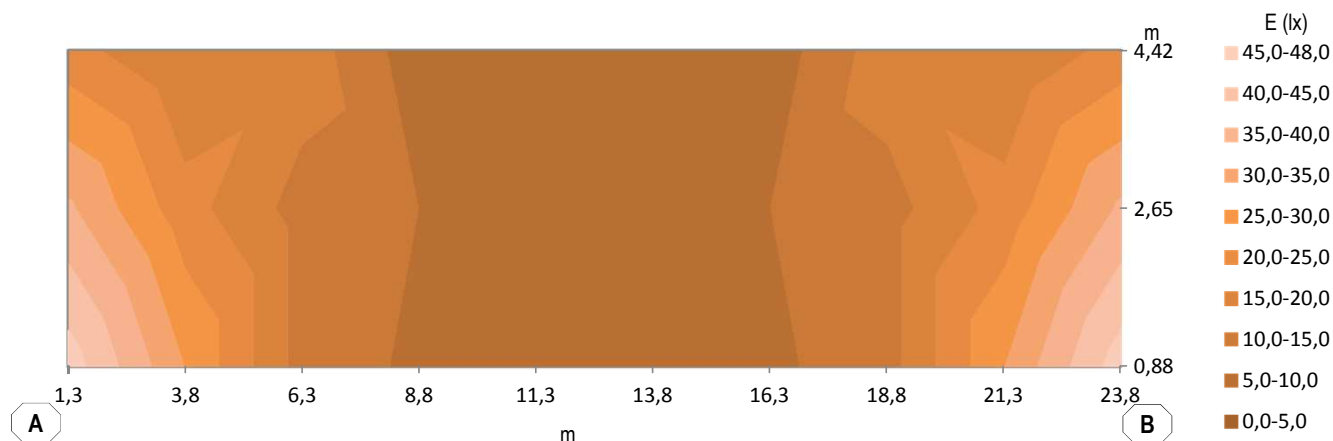

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	17,6 Lux	Lm Luminanza media	1,18 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	48,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,37
E min Illuminamento minimo :	6,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 3

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

3

Località :

PINZOLO

Via :

VIA DEI PINI - VIA ALLO STADIO

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

32

m

Largh. carreggiata:

4,5

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

144

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

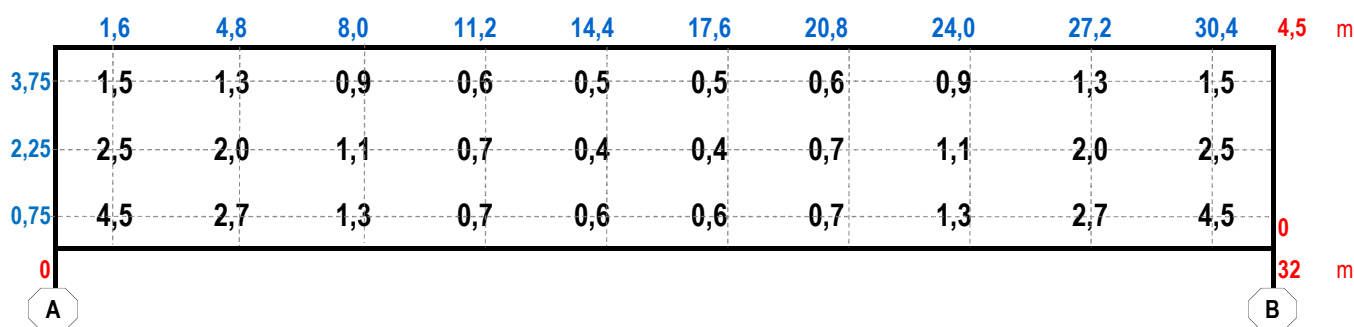

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

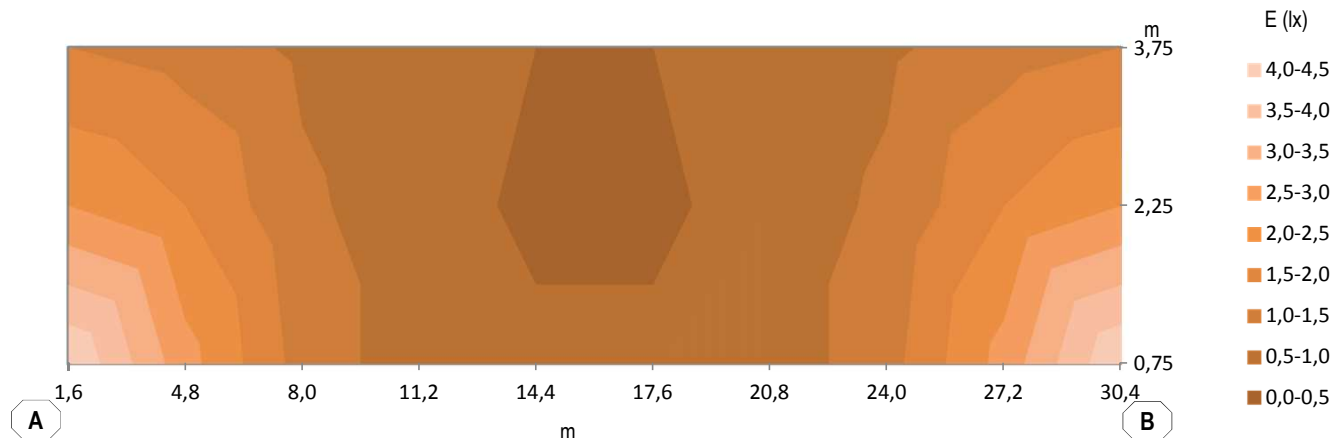

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	1,4 Lux	Lm Luminanza media	0,09 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	4,5 Lux	U0 Uniformità generale	0,28
Illuminamento minimo :	0,4 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 4

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

4

Località :

PINZOLO

Via :

VIA ALLO STADIO

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

43

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

258

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

86

Larghezza marciapiede 2


2

Superficie marciapiede 2


86

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

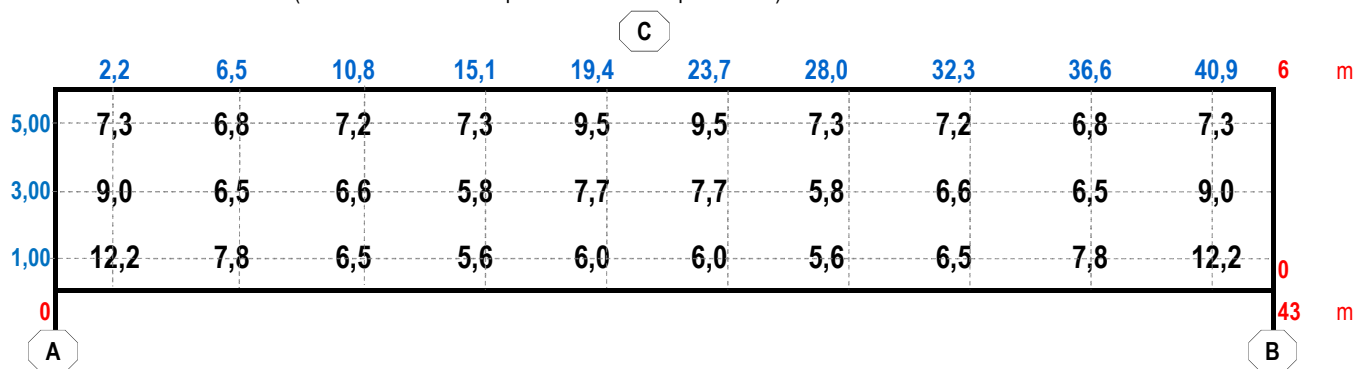

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

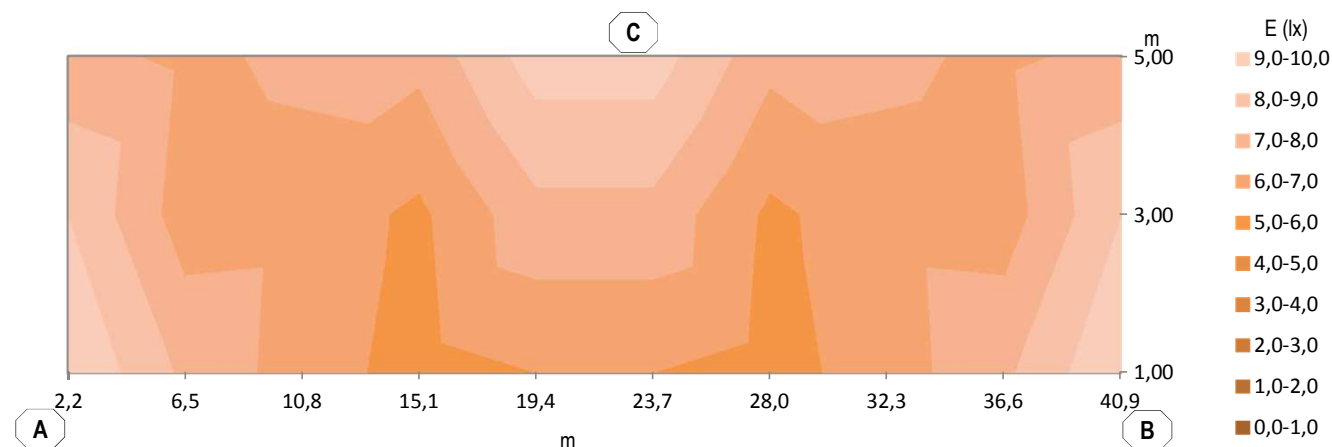

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	7,5 Lux	Lm Luminanza media	0,50 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	12,2 Lux	U0 Uniformità generale	0,75
Illuminamento minimo :	5,6 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 5

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

5

Località :

PINZOLO

Via :

VIA MILIANI, VIA BATTAGLION CAVENTO, VIA A.DIAZ, VICOLO GIAN DE PAOLI, VIA SORANO
VIA MATTEOTTI nord, VIA GENOVA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

30

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

180

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

45

Larghezza marciapiede 2


1,5

Superficie marciapiede 2


45

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

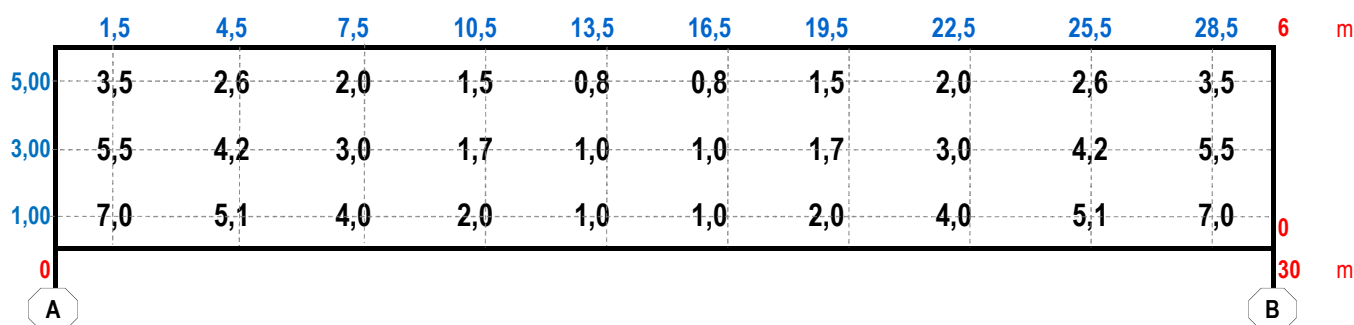

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

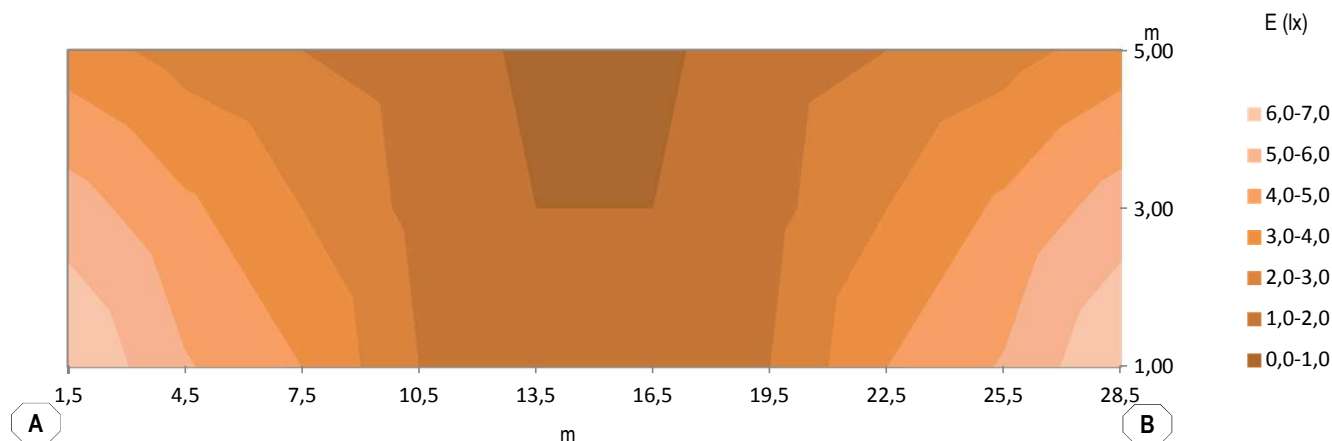

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	3,0 Lux	Lm Luminanza media	0,20 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	7,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,27
Illuminamento minimo :	0,8 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 6**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : **6**
 Località : **PINZOLO**
 Via : VIA CALVET, VIA DEI MULINI, VIA CARE' ALTO, VIA MATTEOTTI sud

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): **22** m
 Largh. carreggiata: **6** m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : **132** mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 : 0
 Superficie marciapiede 1 : 0
 Larghezza marciapiede 2 : 0
 Superficie marciapiede 2 : 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

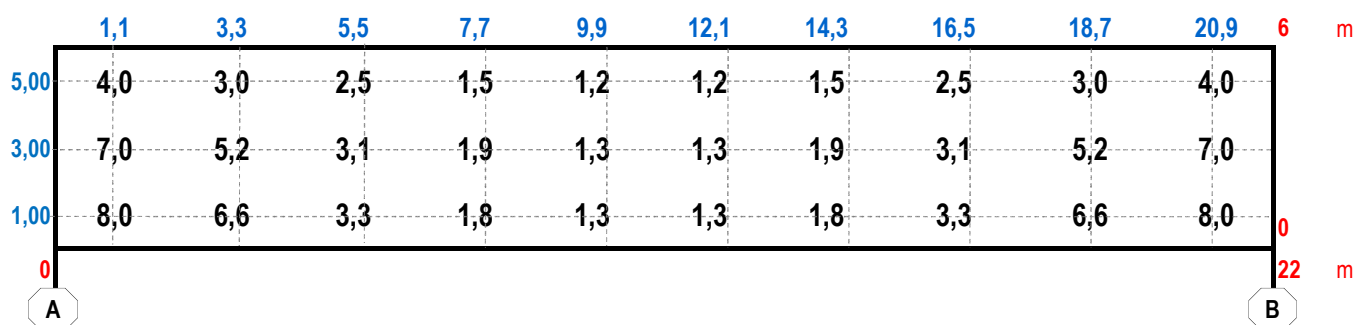

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

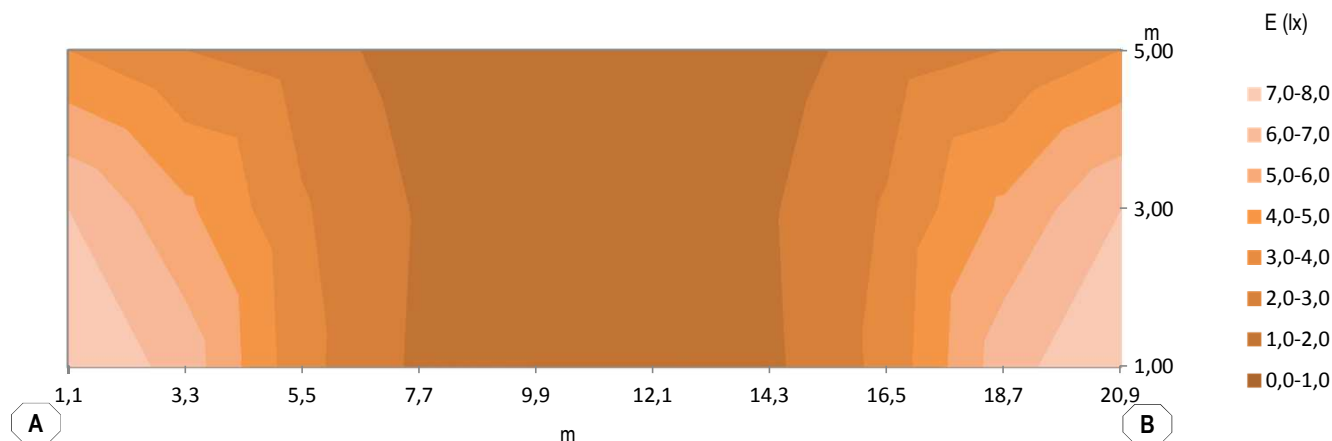

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	3,4 Lux	Lm Luminanza media	0,23 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	8,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,35
Illuminamento minimo :	1,2 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 7

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

7

Località :

PINZOLO

Via :

VIA AL SARCA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

13

m

Largh. carreggiata:

5,5

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

71,5

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

19,5

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

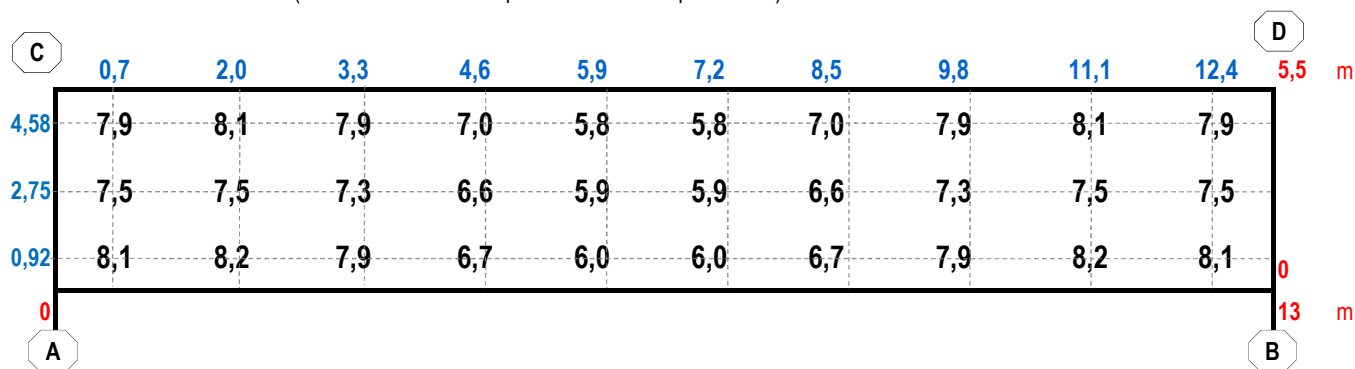

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

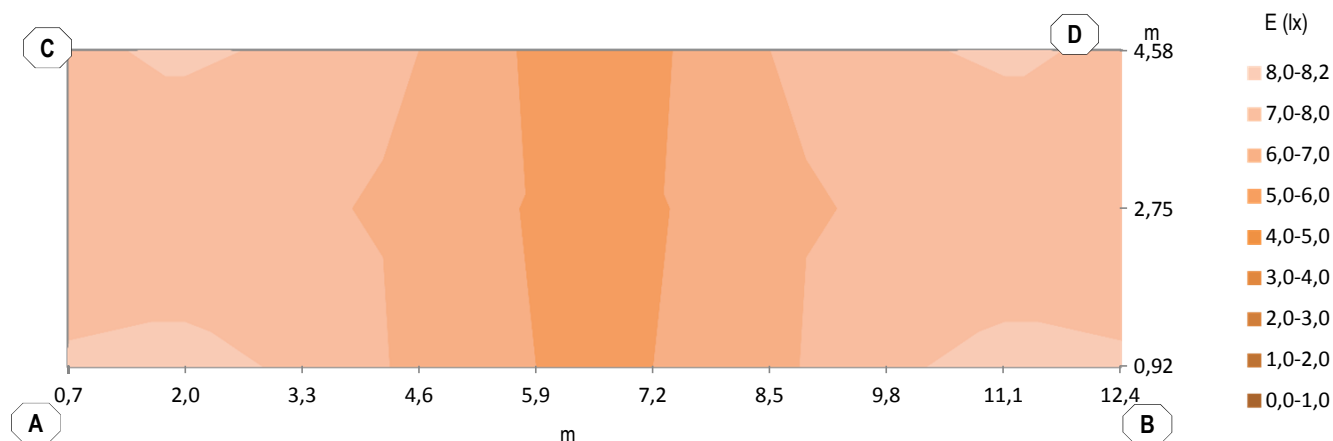

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	7,2 Lux	Lm Luminanza media	0,48 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	8,2 Lux	U0 Uniformità generale	0,80
Illuminamento minimo :	5,8 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 8**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 8
 Località : PINZOLO
 Via : VIA FUCINE

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA


Distanza apparecchi (A-B): 40 m
 Largh. carreggiata: 6 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 240 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE


Larghezza marciapiede 1 0
 Superficie marciapiede 1 0
 Larghezza marciapiede 2 0
 Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

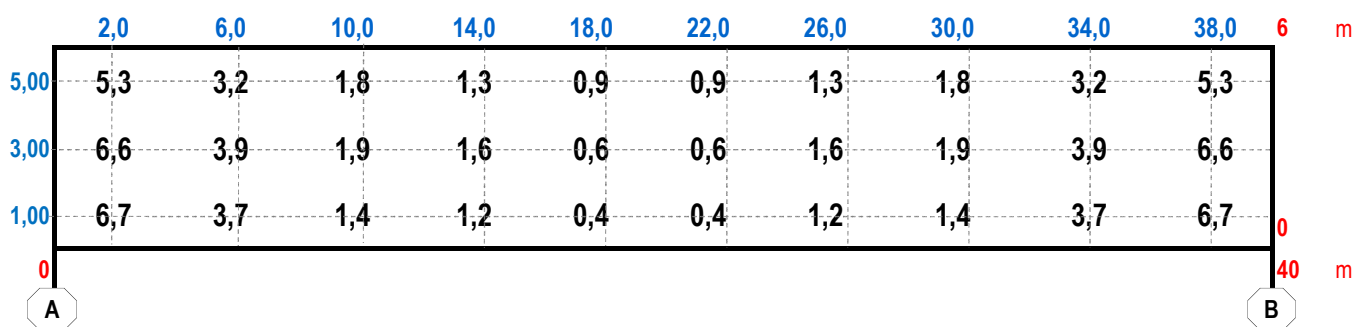

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

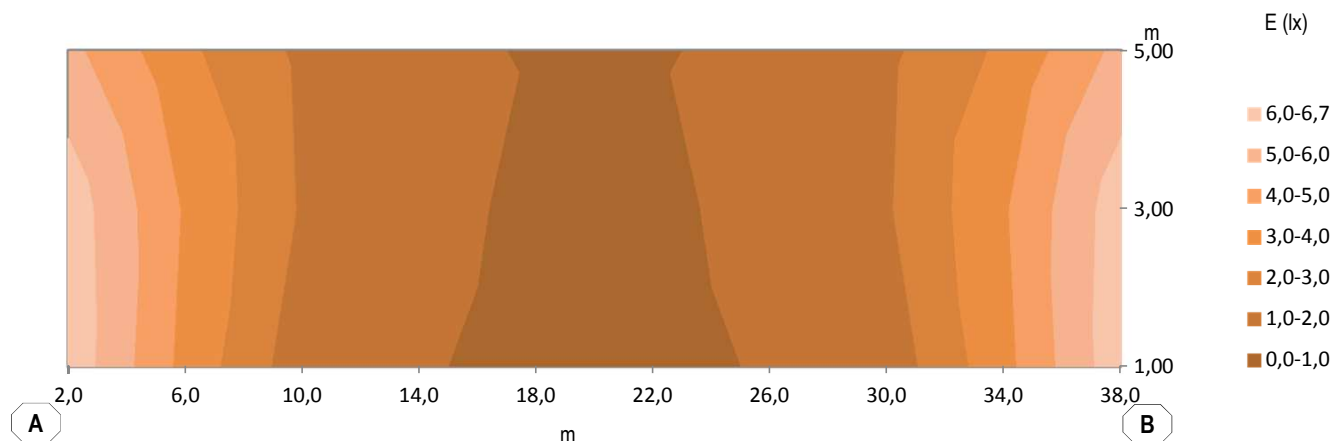

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	2,7 Lux	Lm Luminanza media	0,18 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	6,7 Lux	U0 Uniformità generale	0,15
Illuminamento minimo :	0,4 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 9

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

9

Località :

PINZOLO

Via :

VIA FUCINE VIA SAN VIGILIO, VIA SORANO NORD

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

coperto

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

20

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

120

m²

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

40

Larghezza marciapiede 2

0


Superficie marciapiede 2

0


G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

VALORI CON LAMPADA JM ORIGINALE

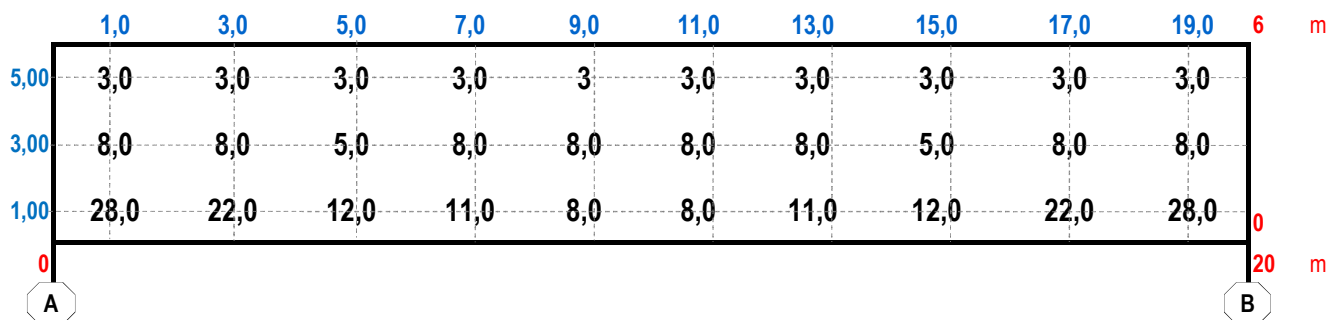

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

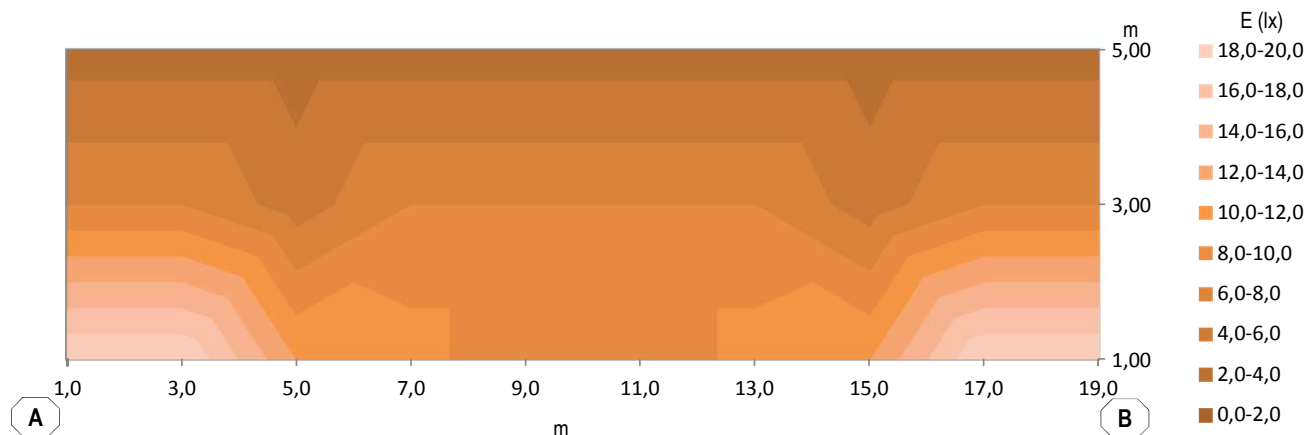

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	8,9 Lux	Lm Luminanza media	0,59 cd/m ²
E MAX Illuminamento massimo :	28,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,34
Illuminamento minimo :	3,0 Lux	(E _{min} /E _{med})	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 9a

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

9a

Località :

PINZOLO

Via :

VIA FUCINE VIA SAN VIGILIO, VIA SORANO NORD

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

coperto

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

20

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

120

m²

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

30

Larghezza marciapiede 2

0


Superficie marciapiede 2

0


G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

VALORI CON LAMPADA LED 36 W

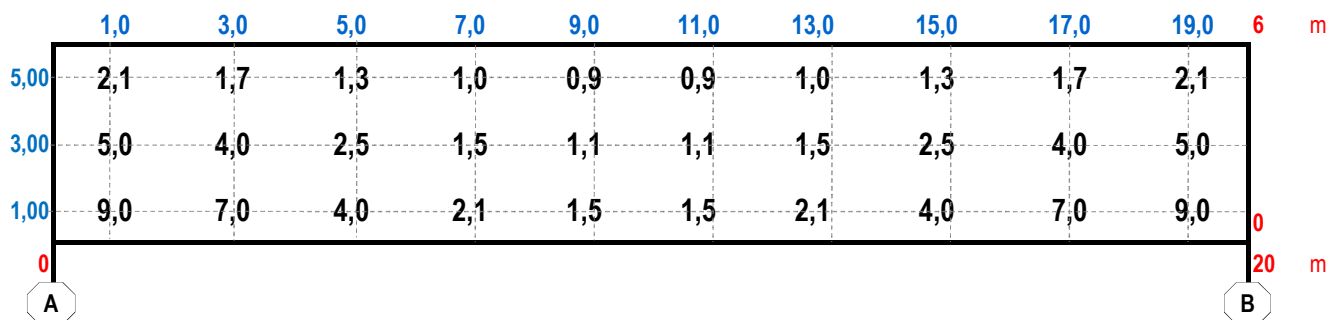

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

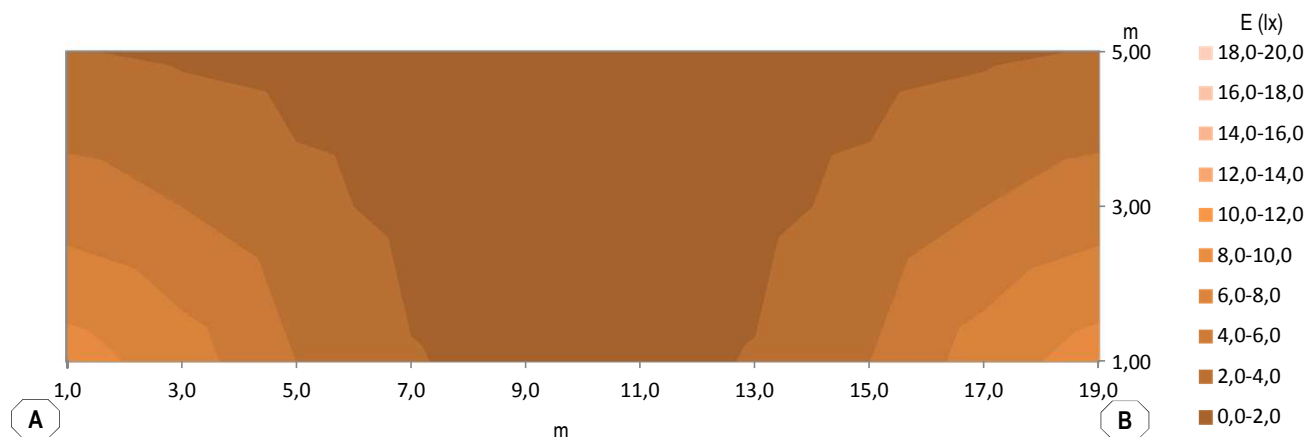

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	3,0 Lux	Lm Luminanza media	0,20 cd/m ²
E MAX Illuminamento massimo :	9,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,30
Illuminamento minimo :	0,9 Lux	(E _{min} /E _{med})	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 10**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : **10**
 Località : **PINZOLO**
 Via : **VIA ALLO STADIO VIA AL SOLE, VIA DI GAGIA**

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: coperto
 Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): **27** m
 Largh. carreggiata: **5,5** m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : **148,5** mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 : 0
 Superficie marciapiede 1 : 0
 Larghezza marciapiede 2 : 0
 Superficie marciapiede 2 : 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

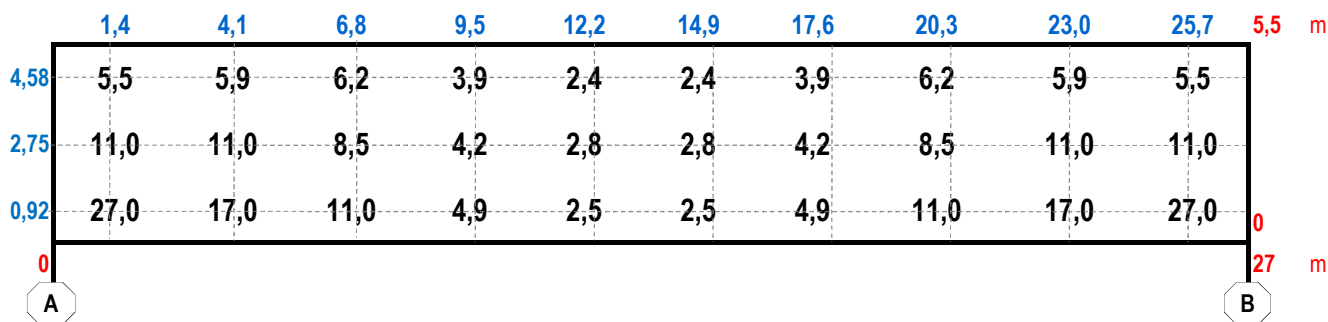

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

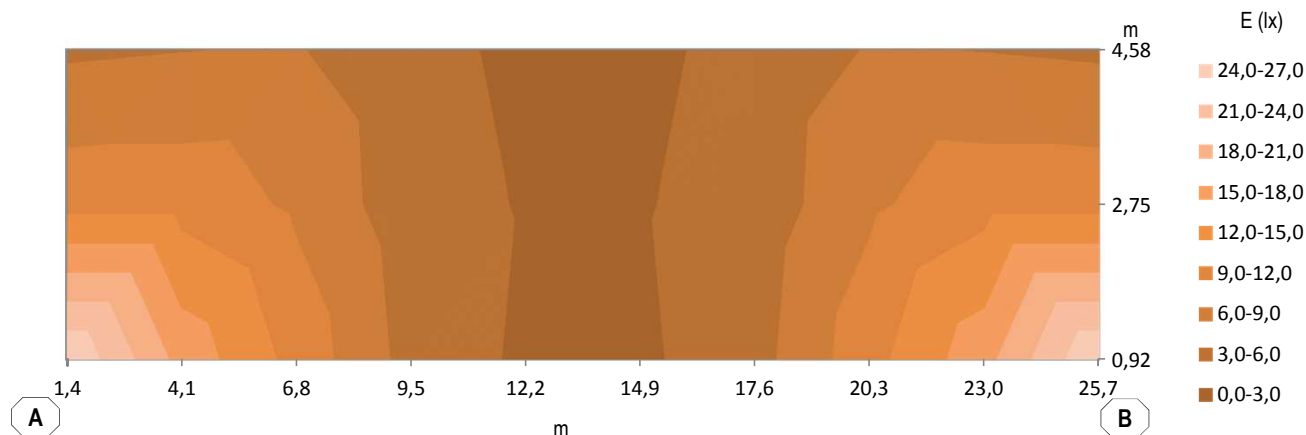

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	8,3 Lux	Lm Luminanza media	0,55 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	27,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,29
Illuminamento minimo :	2,4 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 11**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 11
 Località : PINZOLO
 Via : VIA PINETA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 33 m
 Largh. carreggiata: 3,9 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 128,7 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
 Superficie marciapiede 1 0
 Larghezza marciapiede 2 0
 Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

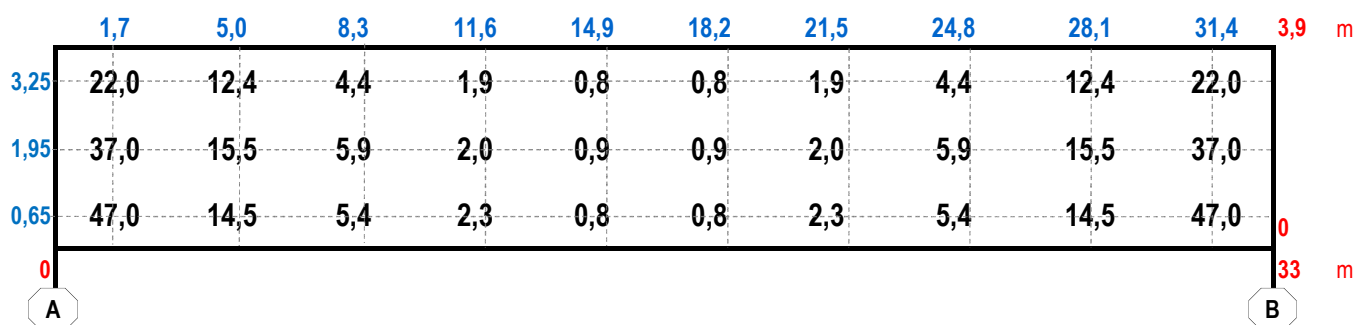

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

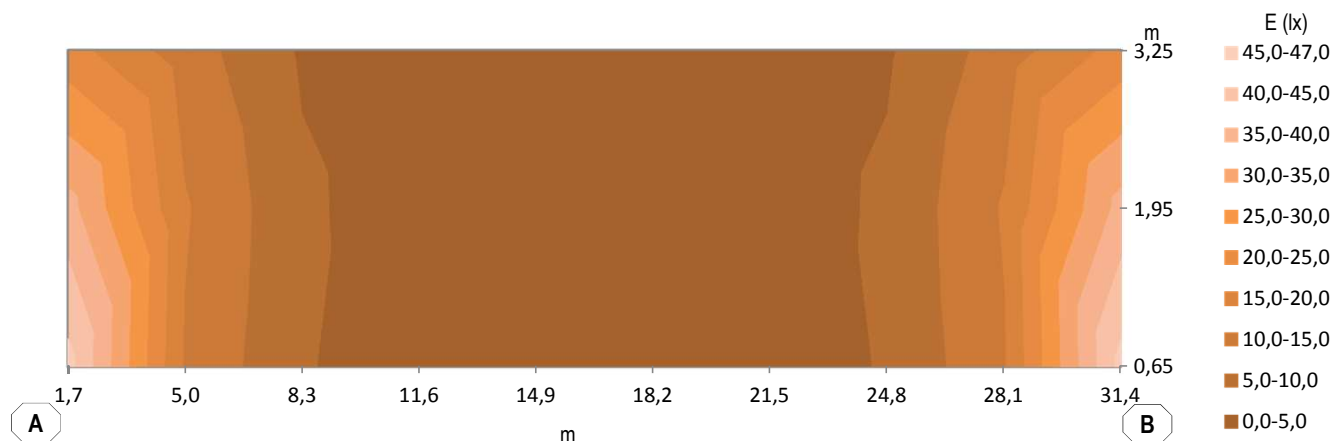

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	11,5 Lux	Lm Luminanza media	0,77 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	47,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,07
Illuminamento minimo :	0,8 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 12**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 12
 Località : PINZOLO
 Via : VIA GENOVA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA


Distanza apparecchi (A-B): 15 m
 Largh. carreggiata: 7 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 105 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE


Larghezza marciapiede 1 1,5
 Superficie marciapiede 1 22,5
 Larghezza marciapiede 2 0
 Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

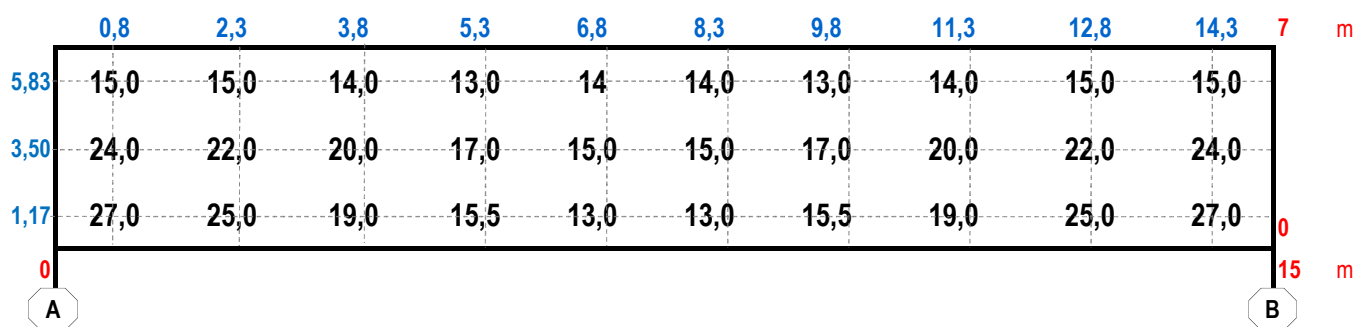

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

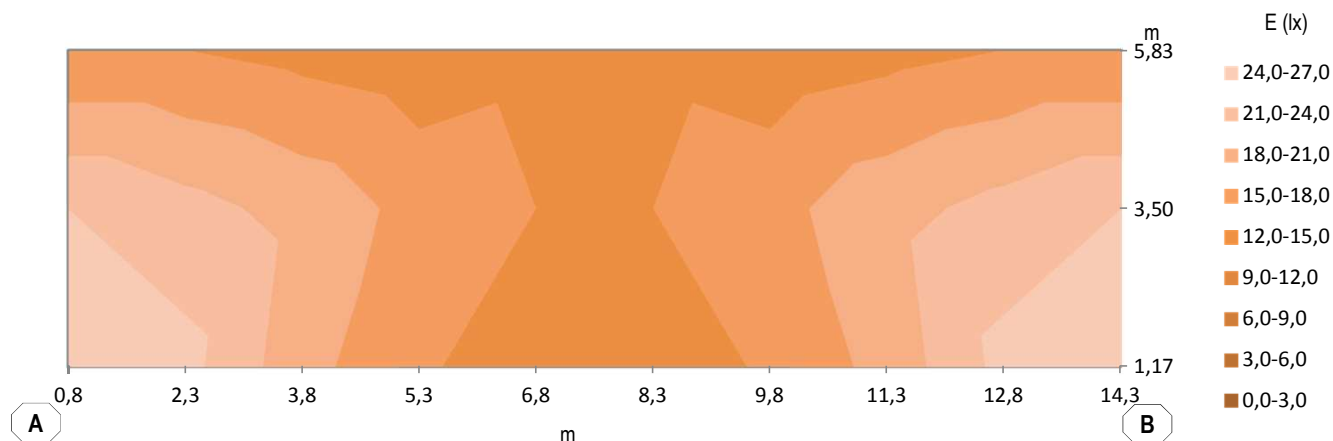

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	17,9 Lux	Lm Luminanza media	1,19 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	27,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,73
Illuminamento minimo :	13,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 13**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : **13**
Località : **PINZOLO**
Via : **VIA GENOVA**

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): **21** m
Largh. carreggiata: **6** m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : **126** mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 1,5
Superficie marciapiede 1 31,5
Larghezza marciapiede 2 0
Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

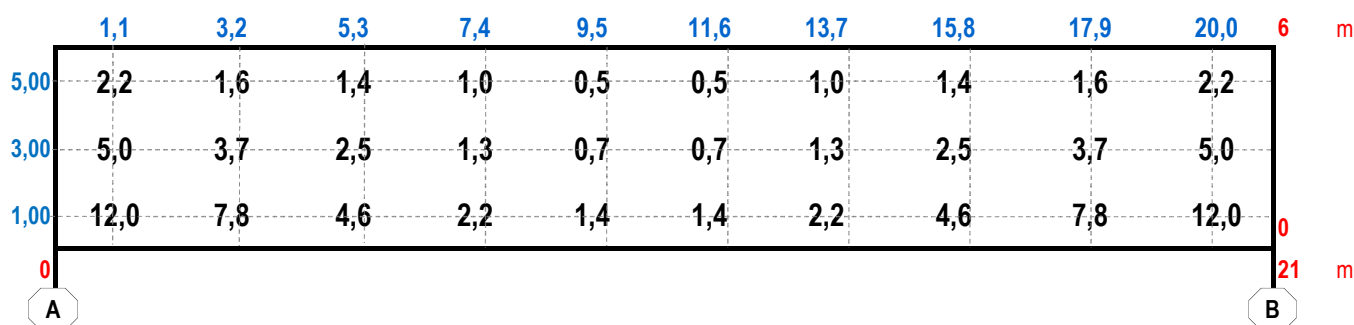

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

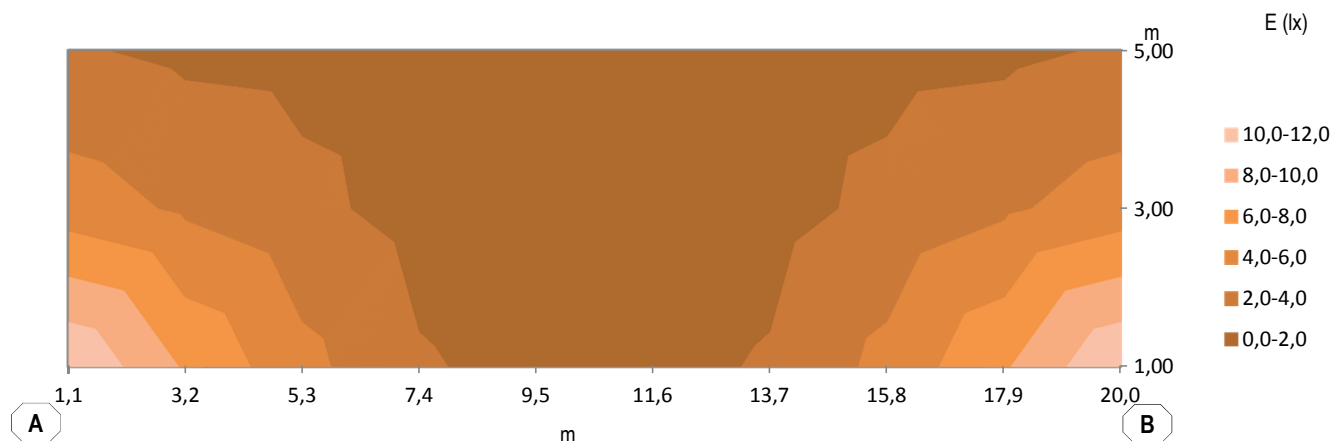

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	3,2 Lux	Lm Luminanza media	0,21 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	12,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,16
Illuminamento minimo :	0,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 14

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

14

Località :

PINZOLO

Via :

PONTE SAN ROCCO

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

coperto

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

18

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

108

m²

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

27

Larghezza marciapiede 2


1,5

Superficie marciapiede 2


27

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

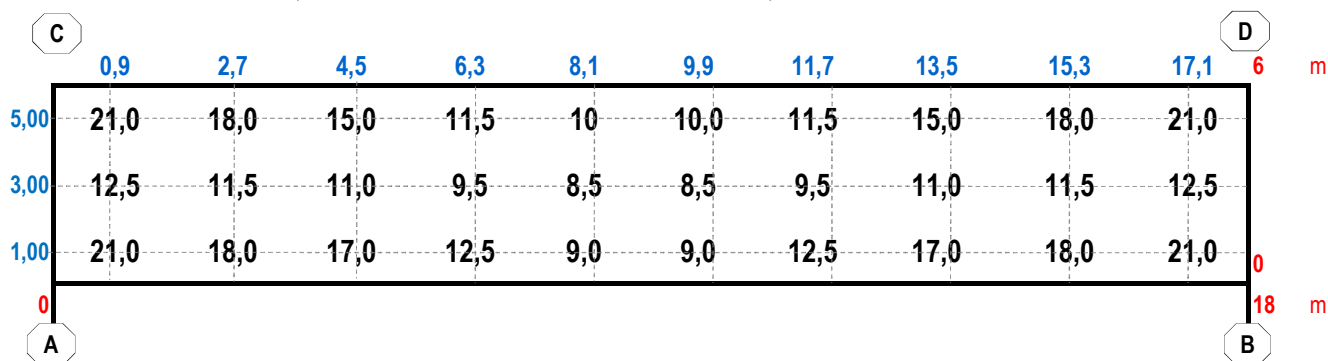

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

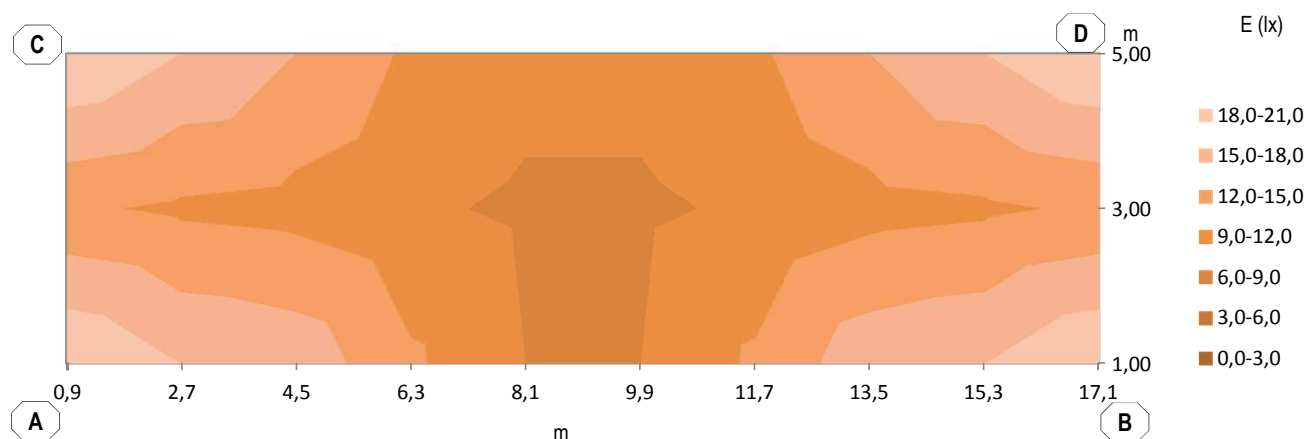

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	13,7 Lux	Lm Luminanza media	0,92 cd/m²
E MAX Illuminamento massimo :	21,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,62
Illuminamento minimo :	8,5 Lux	(E _{min} /E _{med})	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 15

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

15

Località :

PINZOLO

Via :

VIALE BOLOGNINI

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

24

m

Largh. carreggiata:

6,3

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

151,2

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

48

Larghezza marciapiede 2


2

Superficie marciapiede 2


48

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

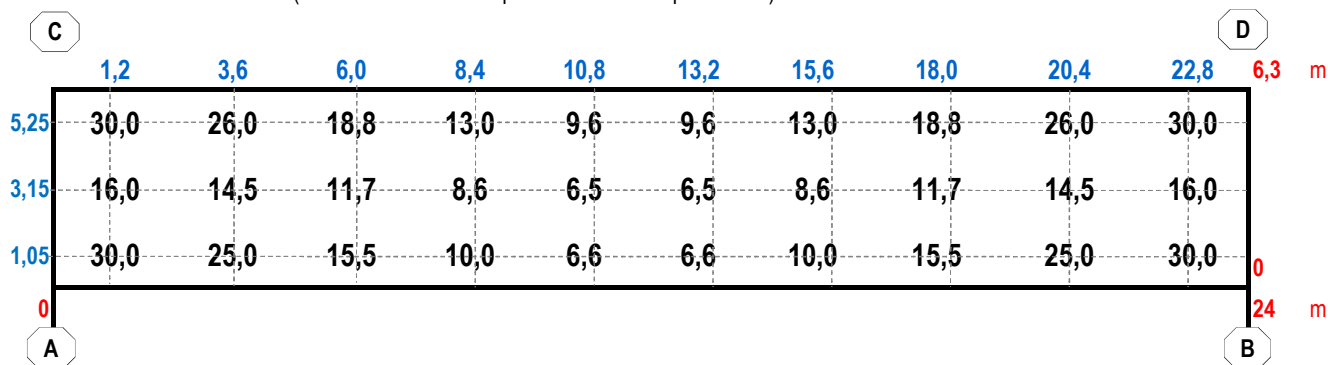

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

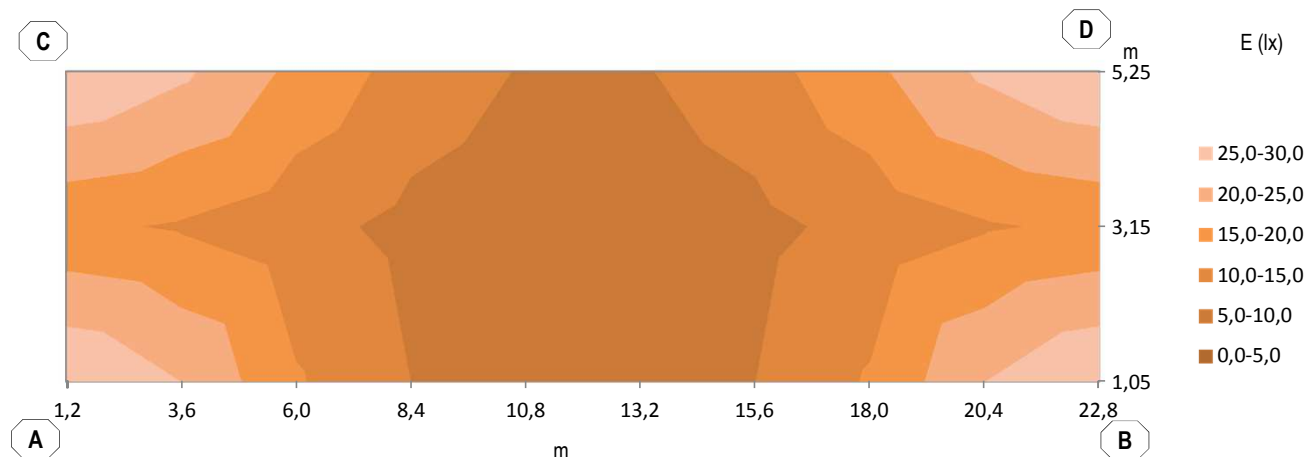

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	16,1 Lux	Lm Luminanza media	1,07 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	30,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,40
Illuminamento minimo :	6,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 16

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

16

Località :

PINZOLO

Via :

VIALE BOLOGNINI

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

23

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

138

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

46

Larghezza marciapiede 2


2

Superficie marciapiede 2


46

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

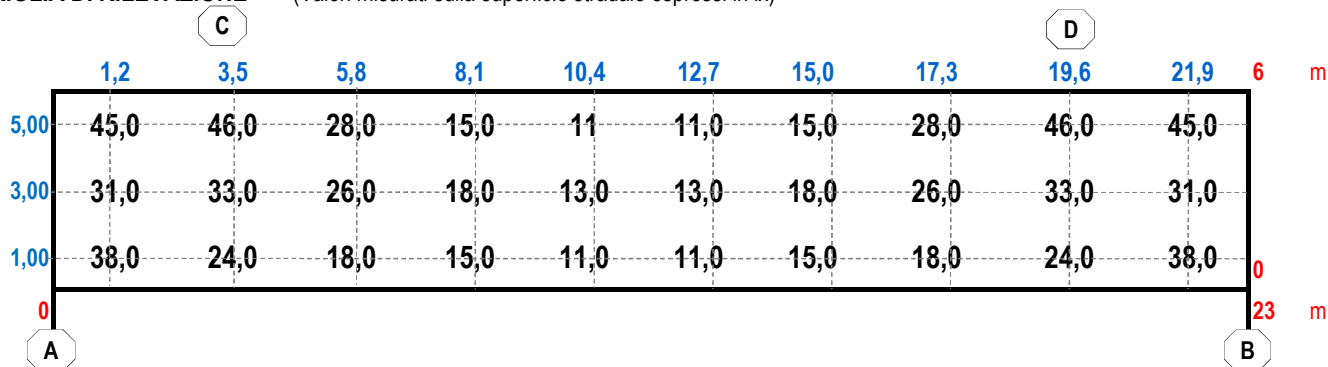

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

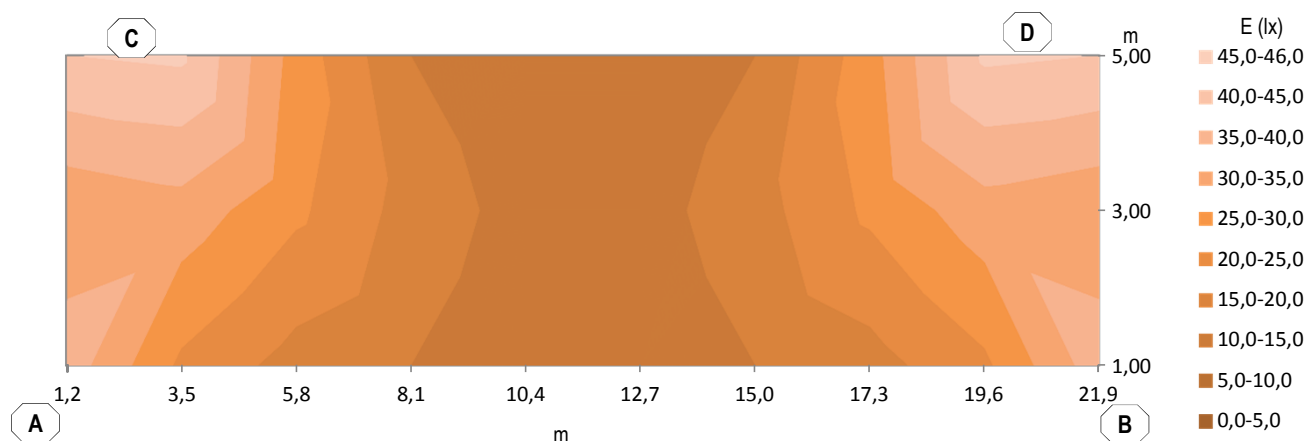

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	24,8 Lux	Lm Luminanza media	1,65 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	46,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,44
Illuminamento minimo :	11,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 17

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

17

Località :

PINZOLO

Via :

VIALE BOLOGNINI

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

21,5

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

129

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

43

Larghezza marciapiede 2


2

Superficie marciapiede 2


43

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

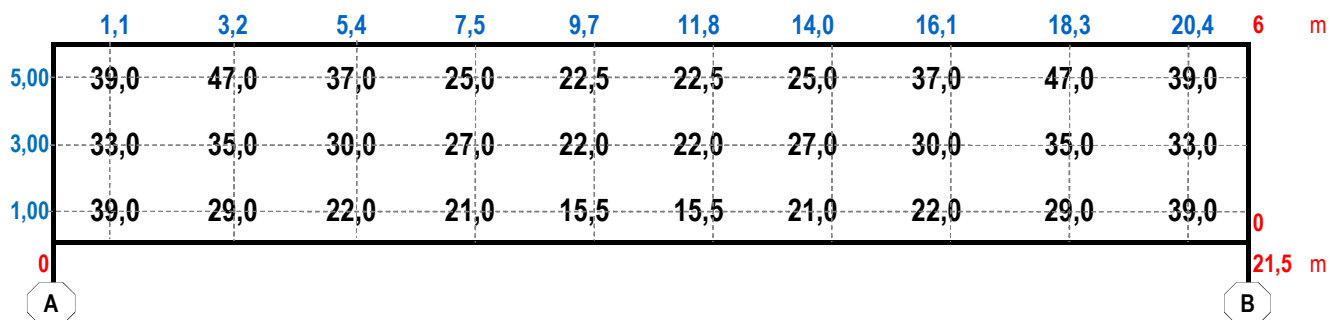

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

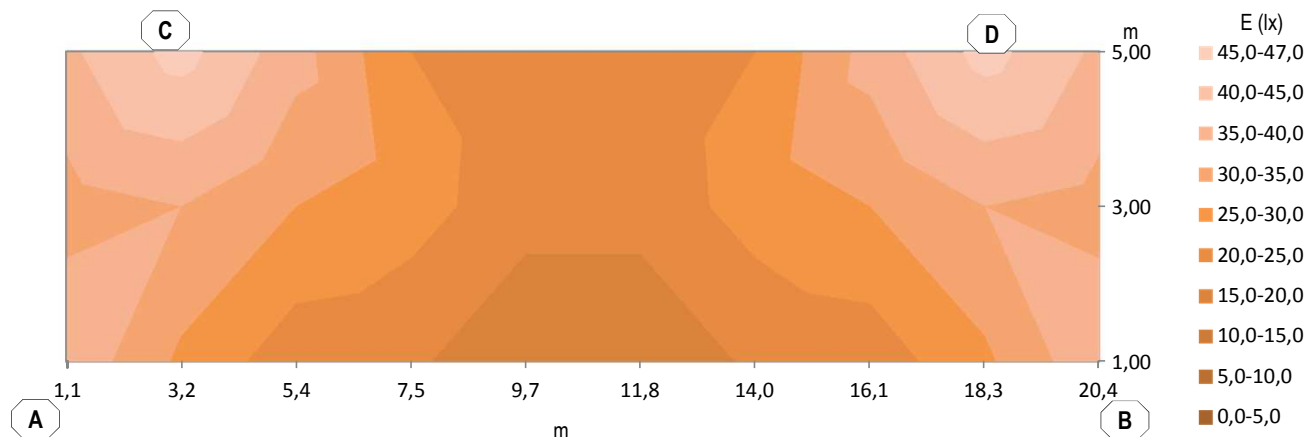

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	29,6 Lux	Lm Luminanza media	1,97 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	47,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,52
Illuminamento minimo :	15,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 18

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

18

Località :

PINZOLO

Via :

CORSO TRENTO - VIALE BOLOGNINI, VIA CAOLA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

24 m

Largh. carreggiata:

5,6 m

Num. punti misura :

3 x 10 = 30

Superficie Carreggiata :

134,4 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

36


Larghezza marciapiede 2

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

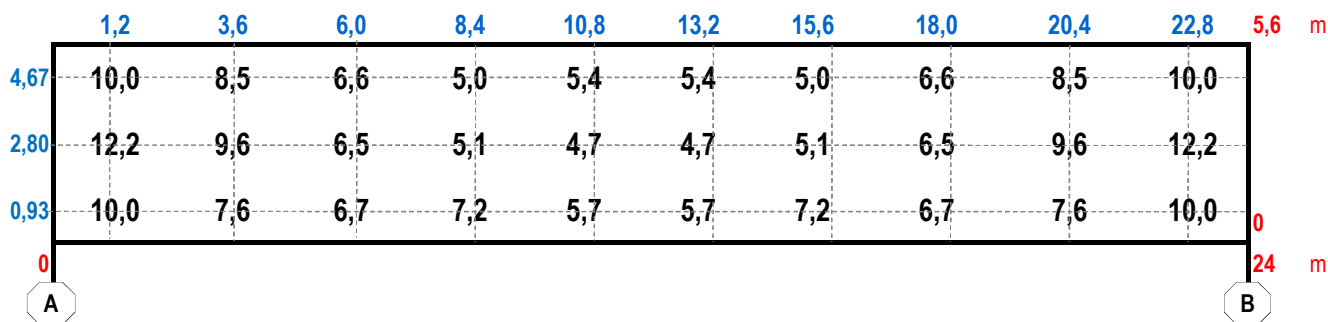

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

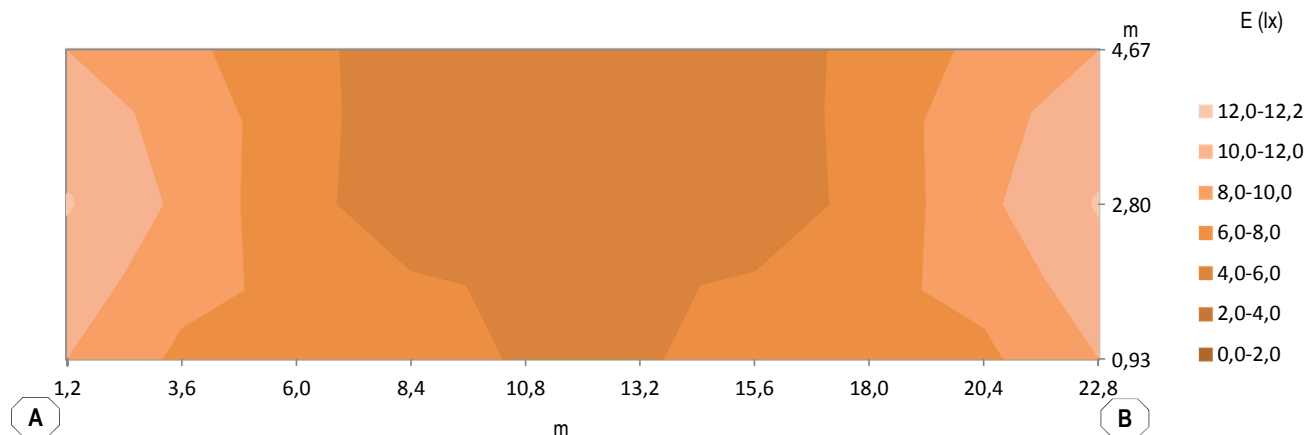

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	7,4 Lux	Lm Luminanza media	0,49 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	12,2 Lux	U0 Uniformità generale	0,64
Illuminamento minimo :	4,7 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 19**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : **19**
 Località : **PINZOLO**
 Via : **CORSO TRENTO**

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): **18** m
 Largh. carreggiata: **6** m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : **108** mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 **2**
 Superficie marciapiede 1 **36**
 Larghezza marciapiede 2 **2**
 Superficie marciapiede 2 **36**

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

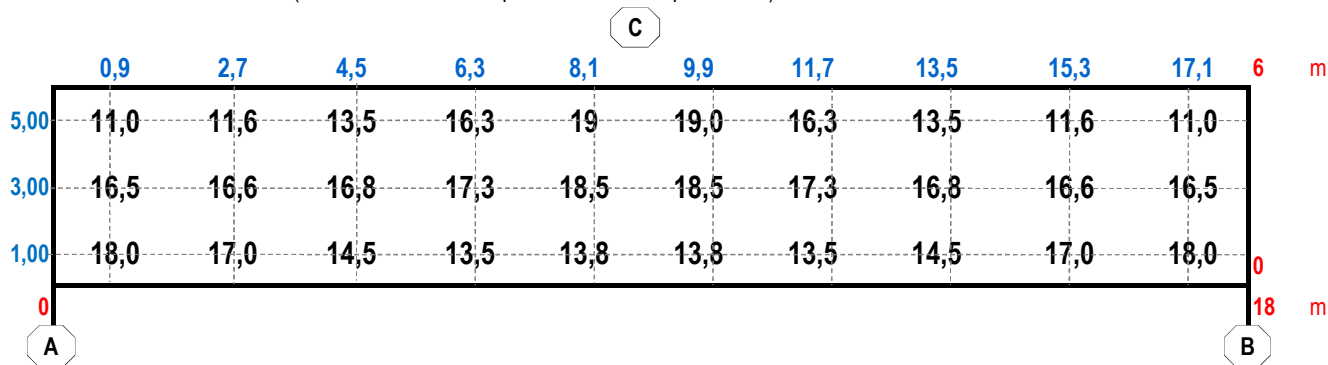

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

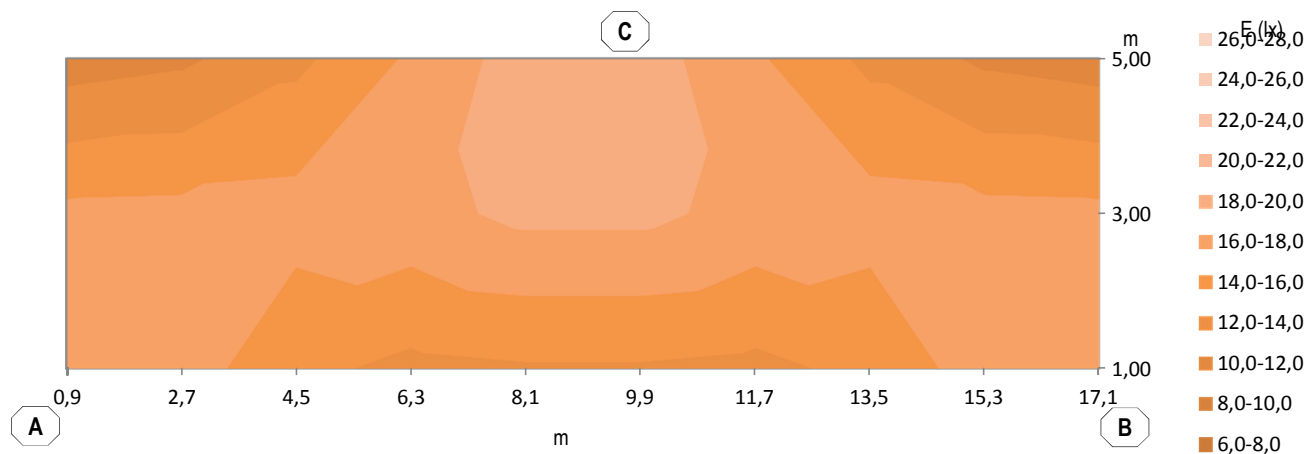

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	15,6 Lux	Lm Luminanza media	1,04 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	19,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,71
Illuminamento minimo :	11,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 20

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

20

Località :

PINZOLO

Via :

VIA ALPE DI GRUAL

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

20

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

120

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

30

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

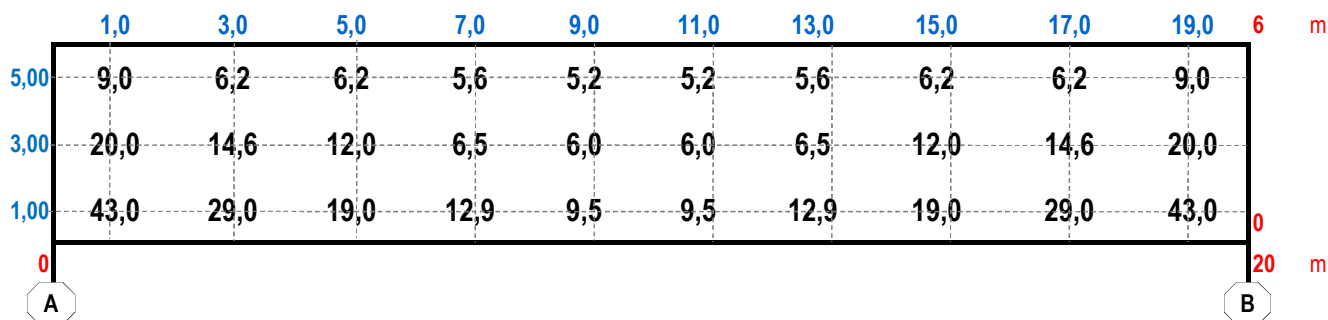

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

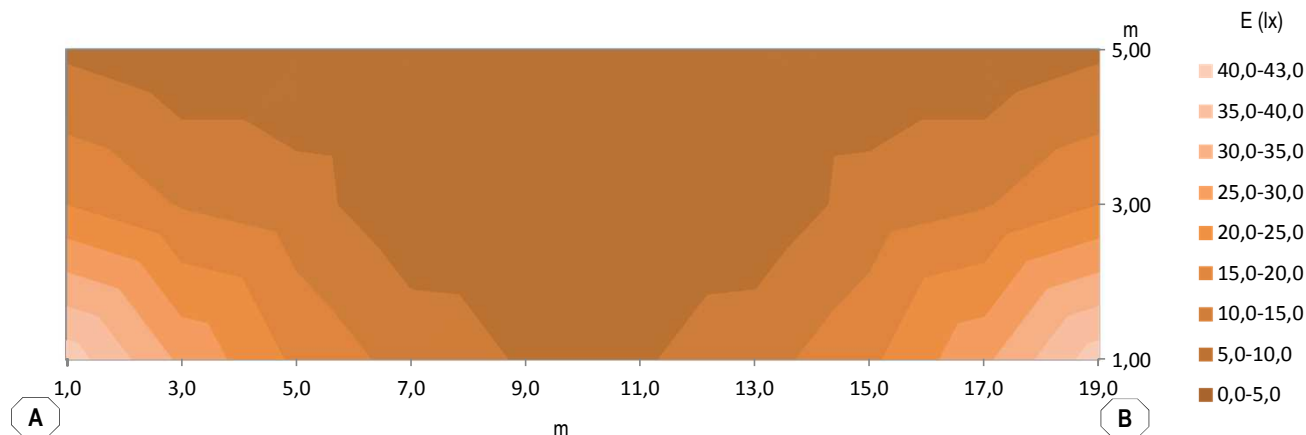

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	13,6 Lux	Lm Luminanza media	0,91 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	43,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,38
Illuminamento minimo :	5,2 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 21

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

21

Località :

PINZOLO

Via :

VIA ROMA - VIA GENOVA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

25

m

Largh. carreggiata:

5,5

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

137,5

m²

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

37,5

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

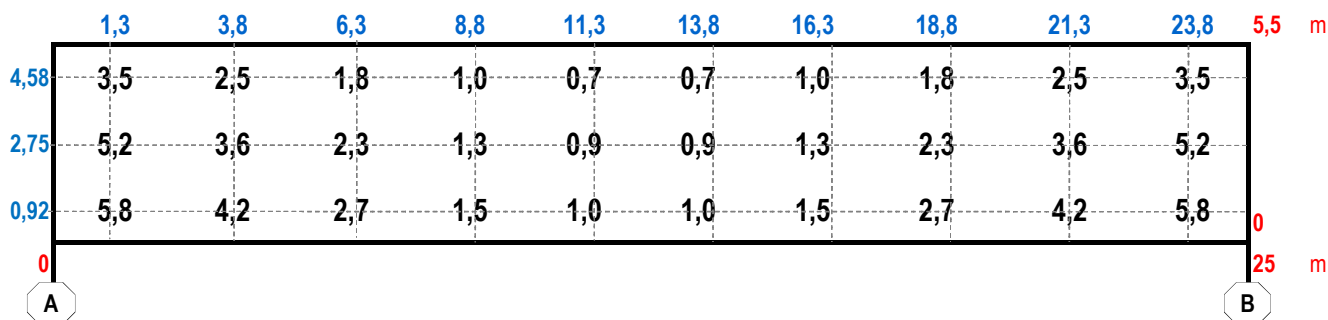

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

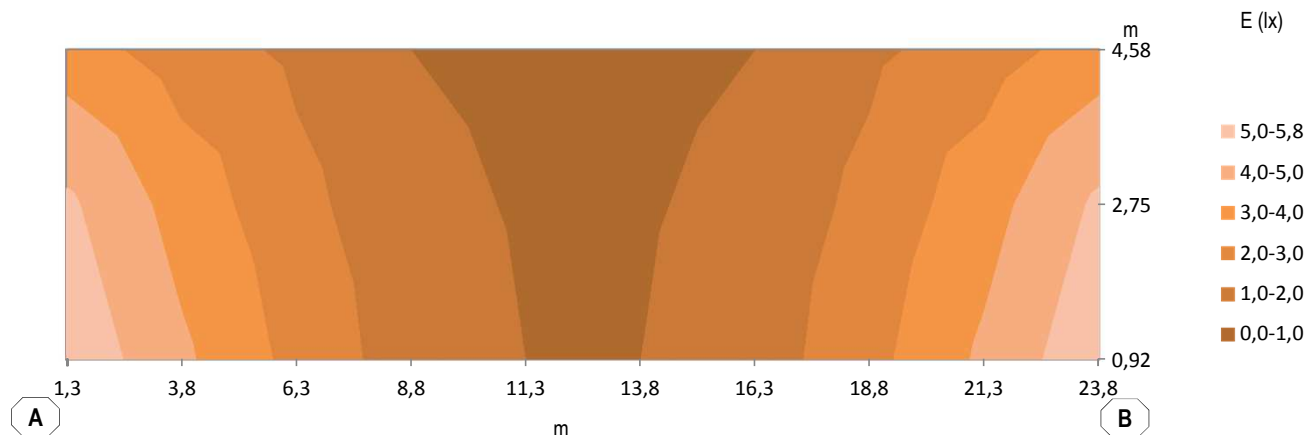

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	2,5 Lux	Lm Luminanza media	0,17 cd/m ²
E MAX Illuminamento massimo :	5,8 Lux	U0 Uniformità generale	0,28
Illuminamento minimo :	0,7 Lux	(E _{min} /E _{med})	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **P 22**
 Data misura : Aprile 2023
 Ora misura : 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : **22**
 Località : **PINZOLO**
 Via : **CENTRO STORICO, VIA MARCONI, VIA DELLA PACE**

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo : sereno
 Visibilità : buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B) : **23** m
 Largh. carreggiata : **6** m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : **138** mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 : 0
 Superficie marciapiede 1 : 0
 Larghezza marciapiede 2 : 0
 Superficie marciapiede 2 : 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

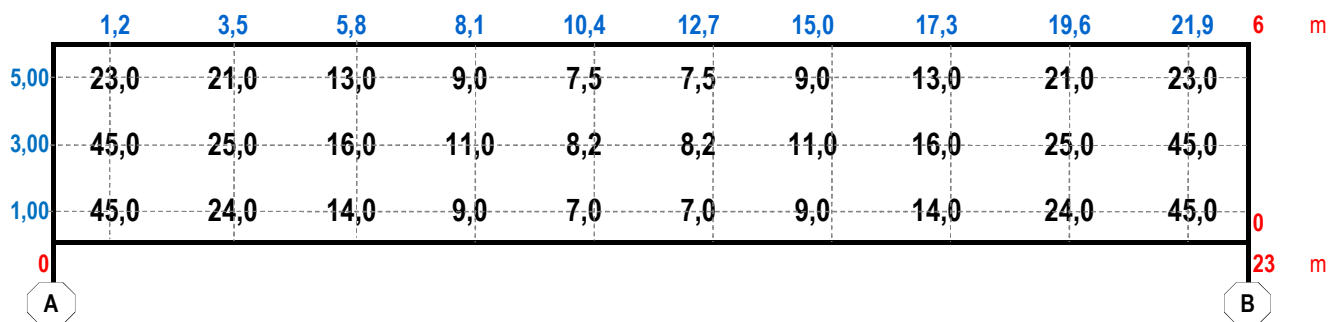

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

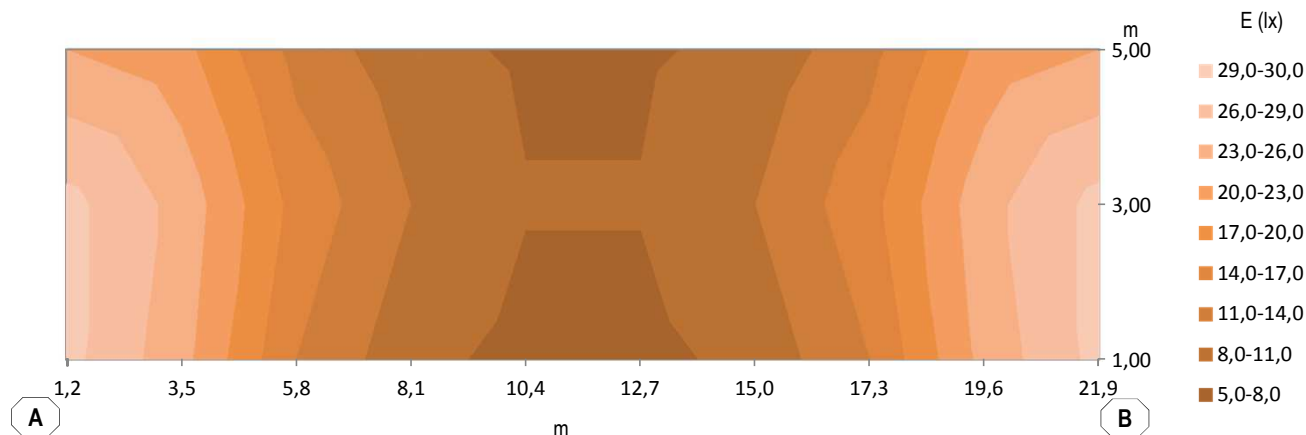

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	18,5 Lux	Lm Luminanza media	1,23 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	45,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,38
Illuminamento minimo :	7,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 23

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

23

Località :

PINZOLO

Via :

VIA COLLINI BORCIOL NORD

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

22 m

Largh. carreggiata:

4,8 m

Num. punti misura :

3 x 10 = 30

Superficie Carreggiata :

105,6 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

33

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

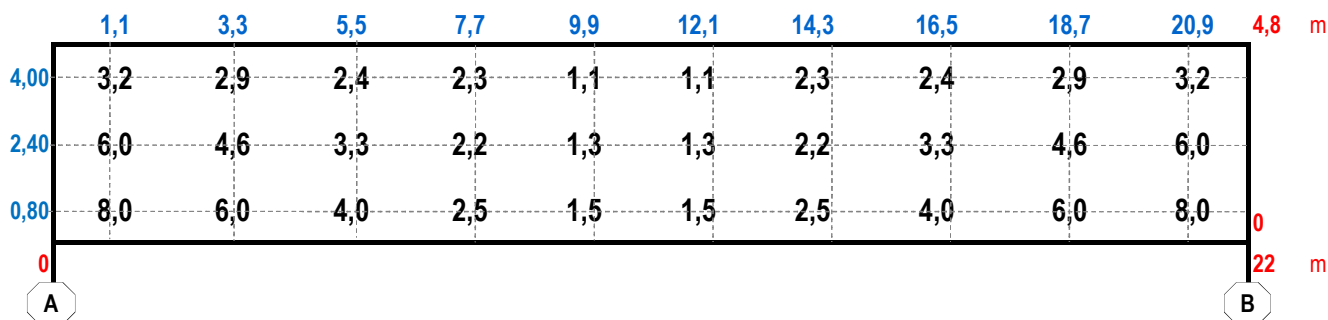

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

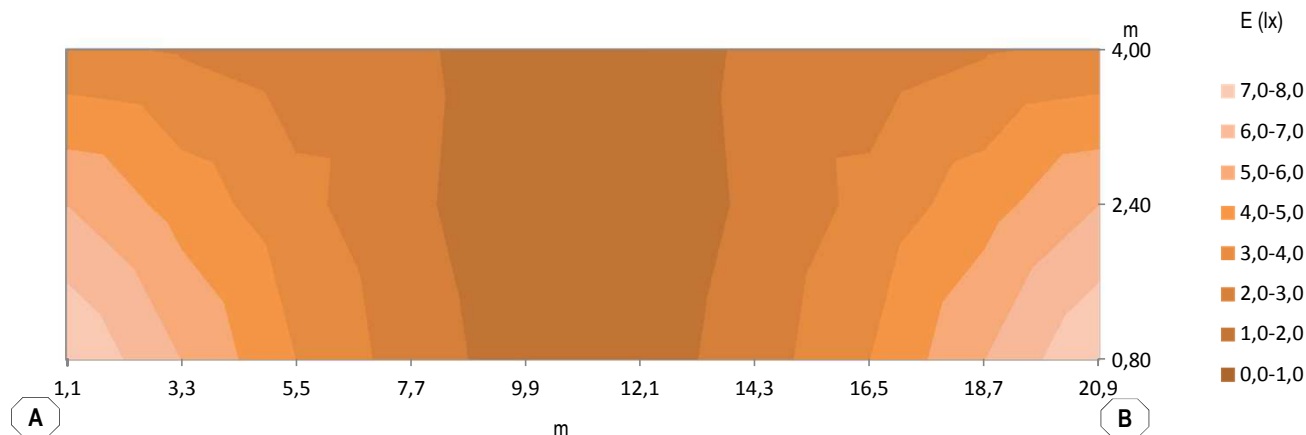

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	3,4 Lux	Lm Luminanza media	0,23 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	8,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,32
Illuminamento minimo :	1,1 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 24

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

24

Località :

PINZOLO

Via :

VIA MANCI

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

32

m

Largh. carreggiata:

5,5

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

176

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

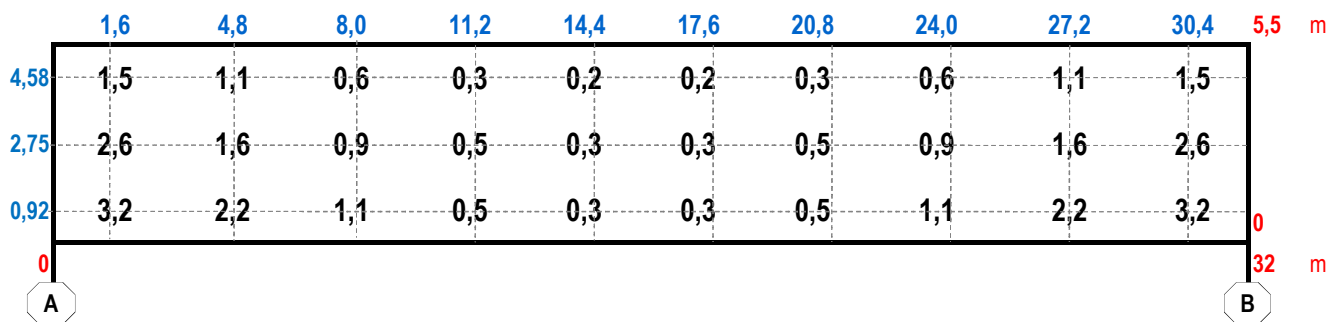

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

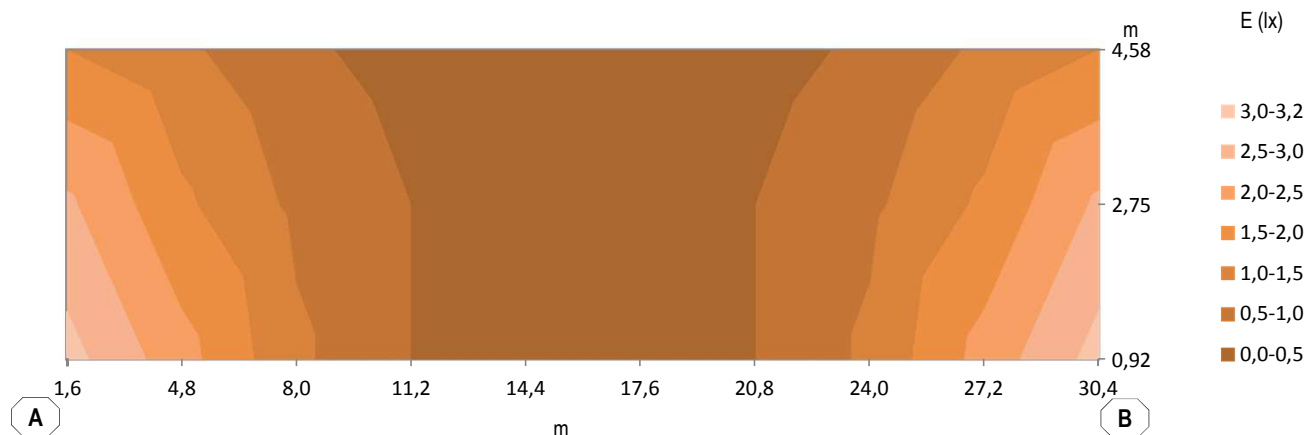

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	1,1 Lux	Lm Luminanza media	0,08 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	3,2 Lux	U0 Uniformità generale	0,18
Illuminamento minimo :	0,2 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 25

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

25

Località :

PINZOLO

Via :

VIALE VITTORIO VENETO

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

25

m

Largh. carreggiata:

5,5

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

137,5

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

50

Larghezza marciapiede 2


2

Superficie marciapiede 2


50

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

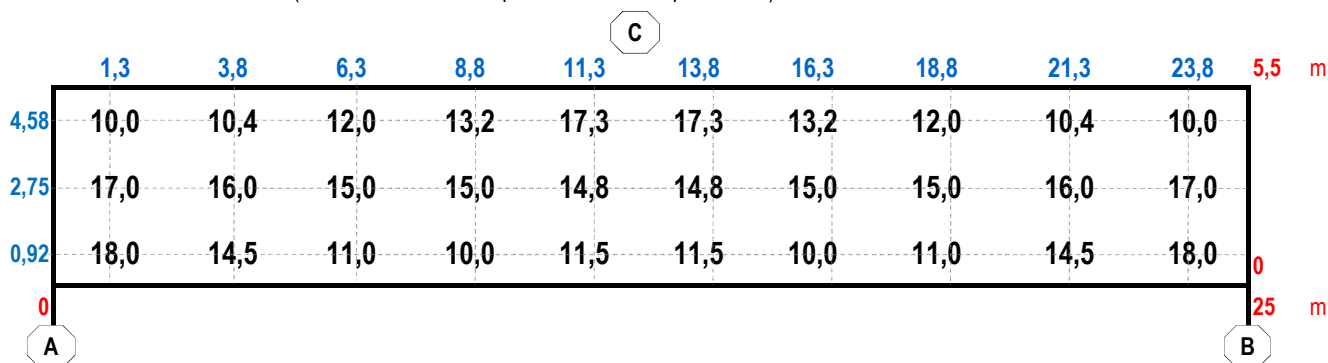

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

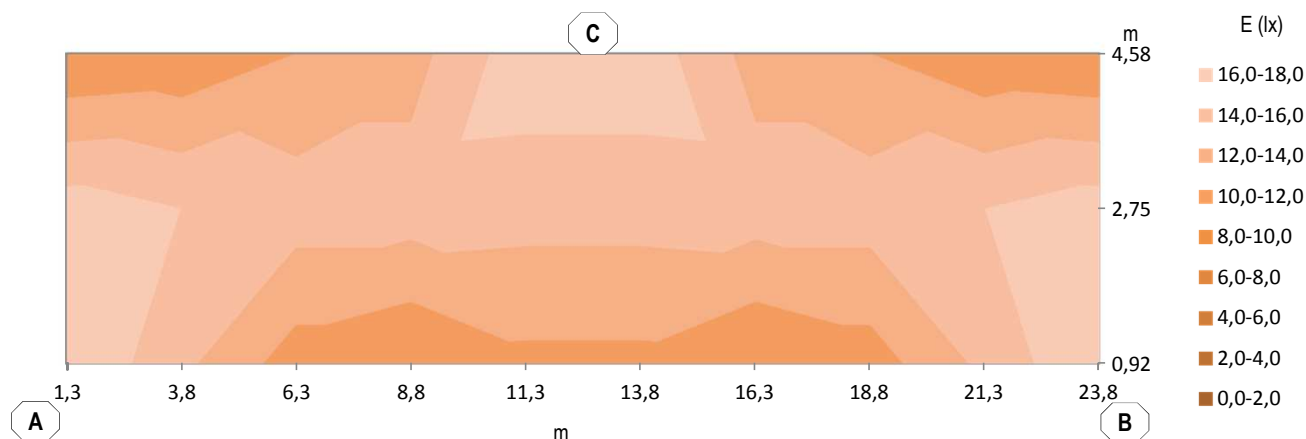

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	13,7 Lux	Lm Luminanza media	0,91 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	18,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,73
Illuminamento minimo :	10,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 26

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

26

Località :

PINZOLO

Via :

VIA GENOVA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

35

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

210

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

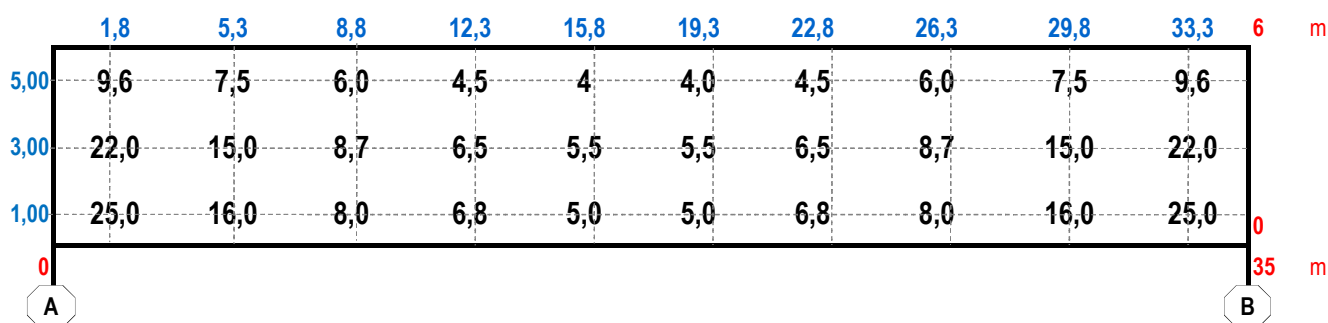

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

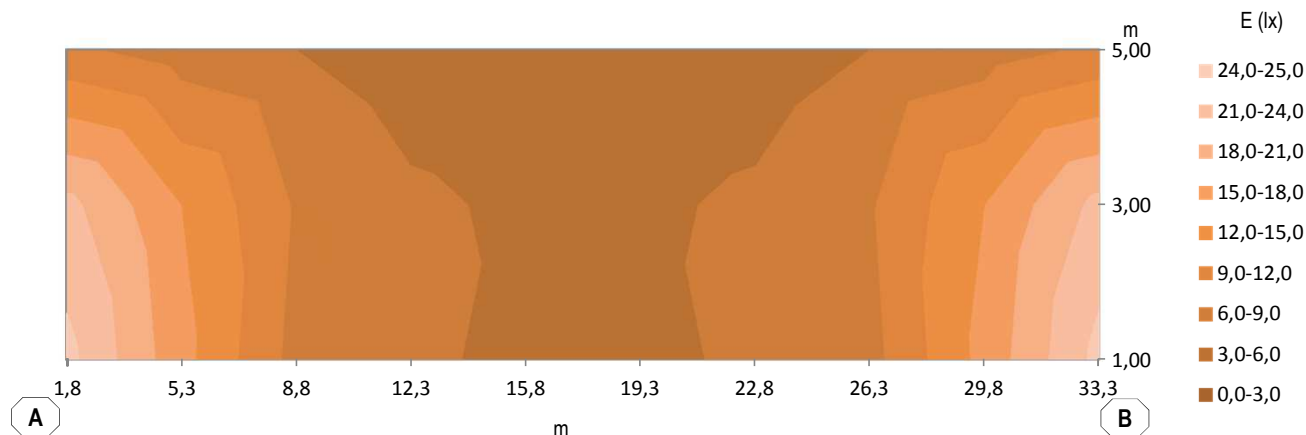

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	10,0 Lux	Lm Luminanza media	0,67 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	25,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,40
Illuminamento minimo :	4,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

P 27

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

27

Località :

PINZOLO

Via :

VIA COLLINI BORCIOL SUD

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

22 m

Largh. carreggiata:

4,8 m

Num. punti misura :

3 x 10 = 30

Superficie Carreggiata :

105,6 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

44

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

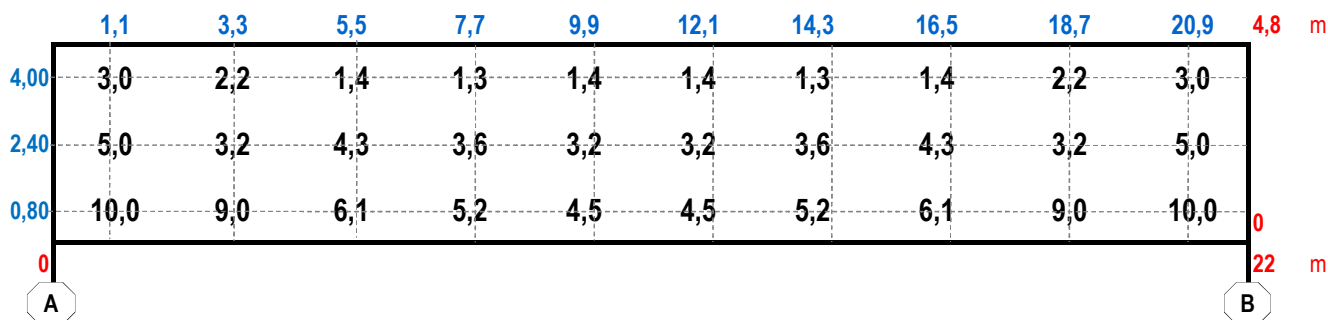

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

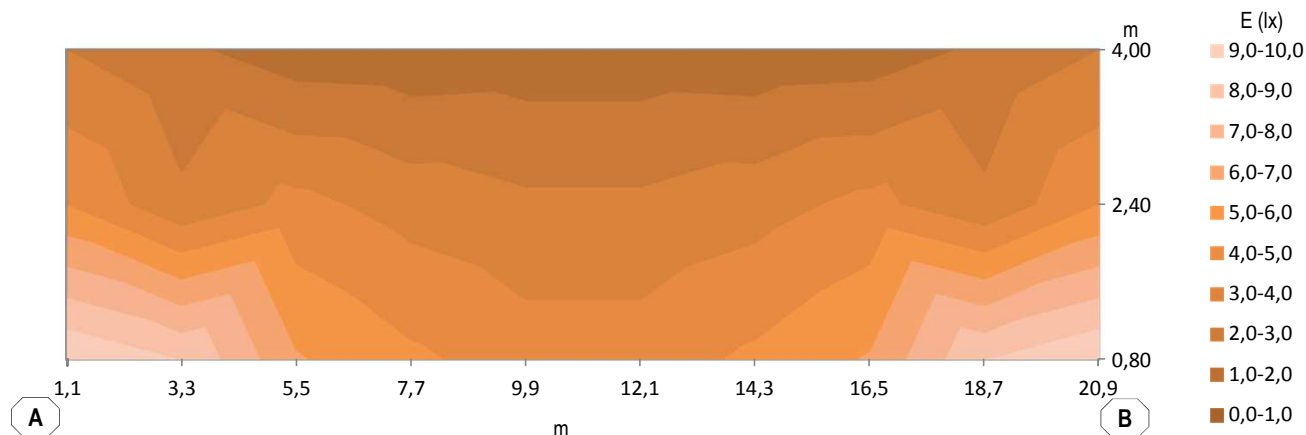

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	4,2 Lux	Lm Luminanza media	0,28 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	10,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,31
Illuminamento minimo :	1,3 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

M 1

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

1

Località :

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA

Via :

VIALE DOLOMITI DI BRENTA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

26

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

156

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

39

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

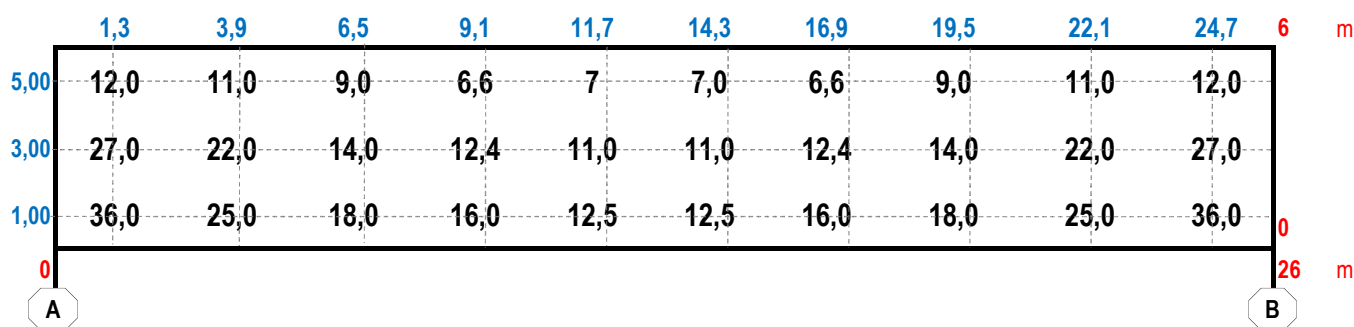

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

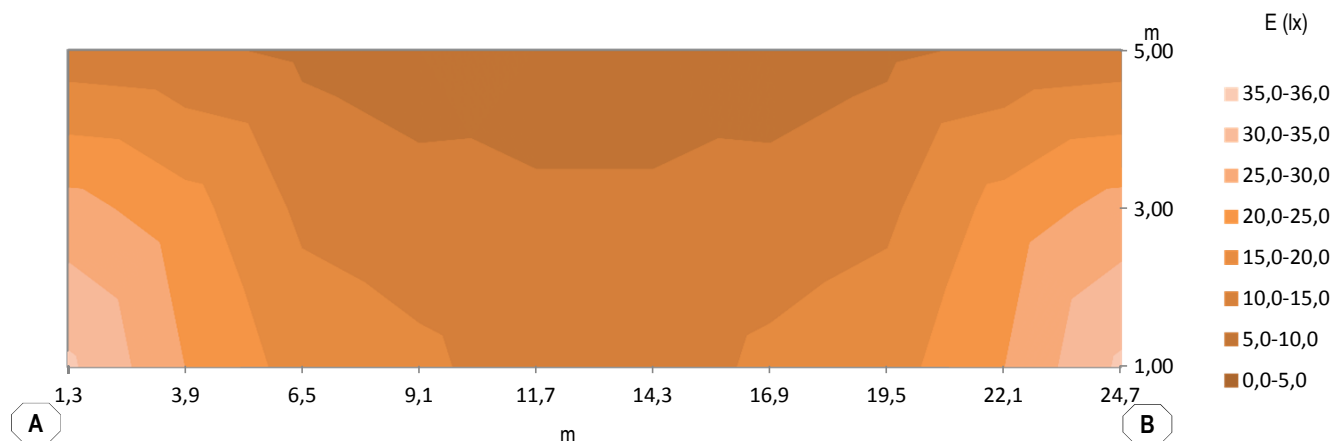

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	16,0 Lux	Lm Luminanza media	1,06 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	36,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,41
Illuminamento minimo :	6,6 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

M 2

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

2

Località :

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA

Via :

VIALE DOLOMITI DI BRENTA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

23

m

Largh. carreggiata:

6,5

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

149,5

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

46

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

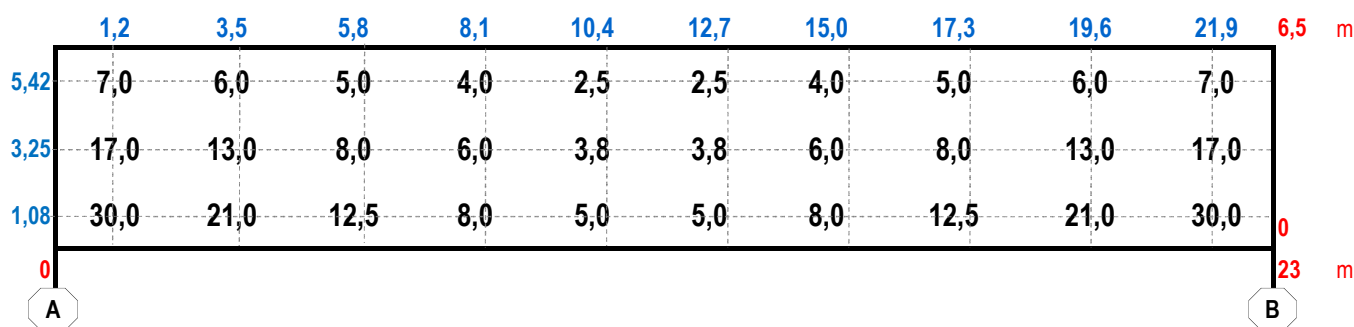

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

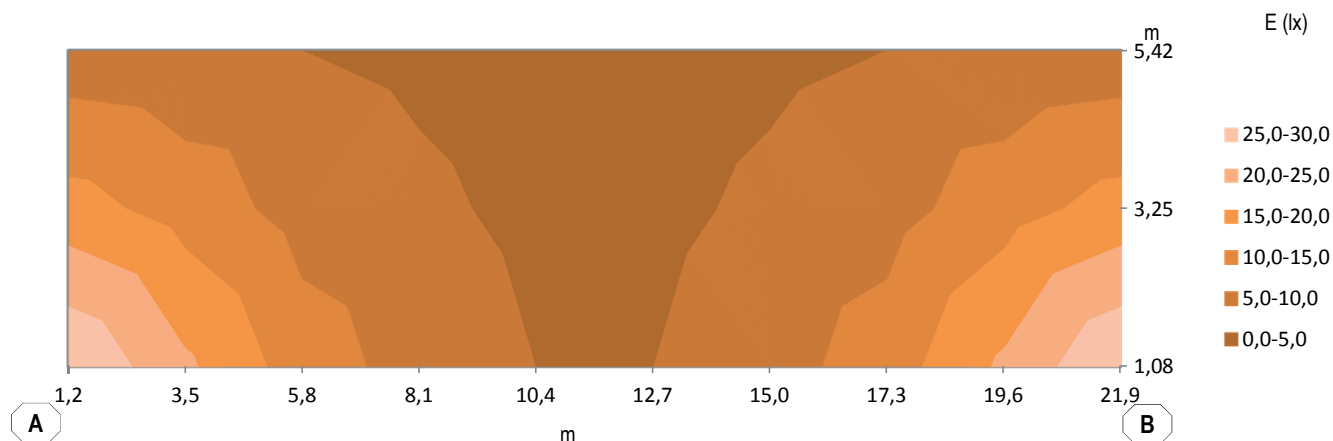

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	9,9 Lux	Lm Luminanza media	0,66 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	30,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,25
Illuminamento minimo :	2,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **M 3**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 3
 Località : S. ANTONIO DI MAVIGNOLA
 Via : VIALE DOLOMITI DI BRENTA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA


Distanza apparecchi (A-B): 22 m
 Largh. carreggiata: 6,5 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 143 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE


Larghezza marciapiede 1 2
 Superficie marciapiede 1 44
 Larghezza marciapiede 2 3
 Superficie marciapiede 2 66

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

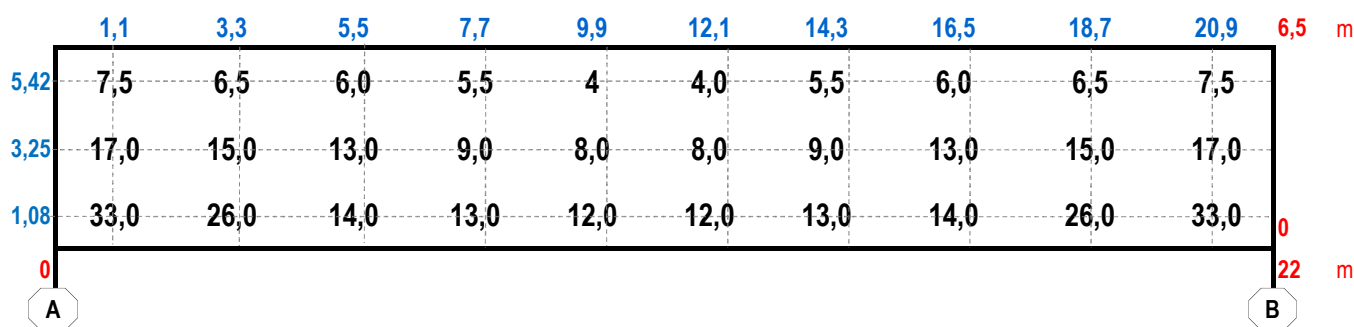

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

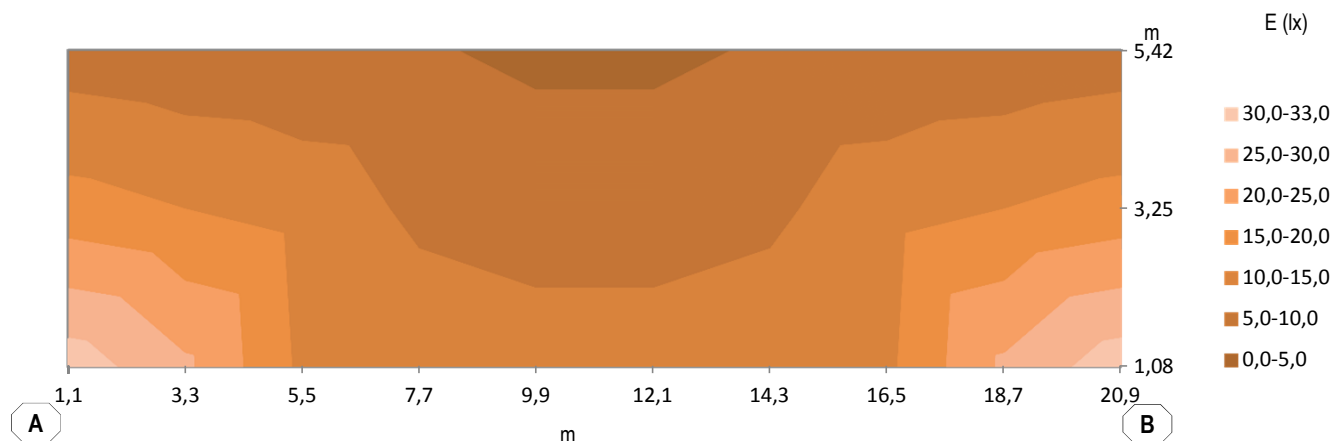

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	12,6 Lux	Lm Luminanza media	0,84 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	33,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,32
Illuminamento minimo :	4,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

M 4

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

4

Località :

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA

Via :

VIALE DOLOMITI DI BRENTA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

18

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

108

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

2

Superficie marciapiede 1

36

Larghezza marciapiede 2


1,5

Superficie marciapiede 2


27

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

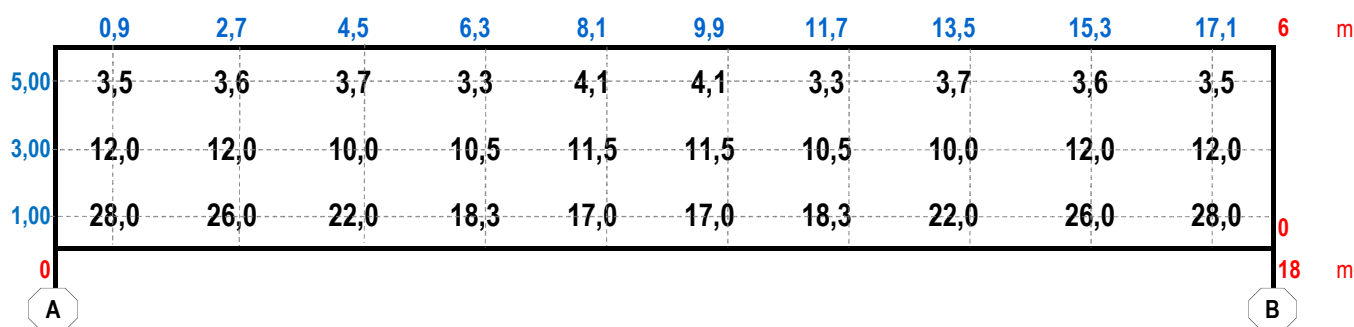

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

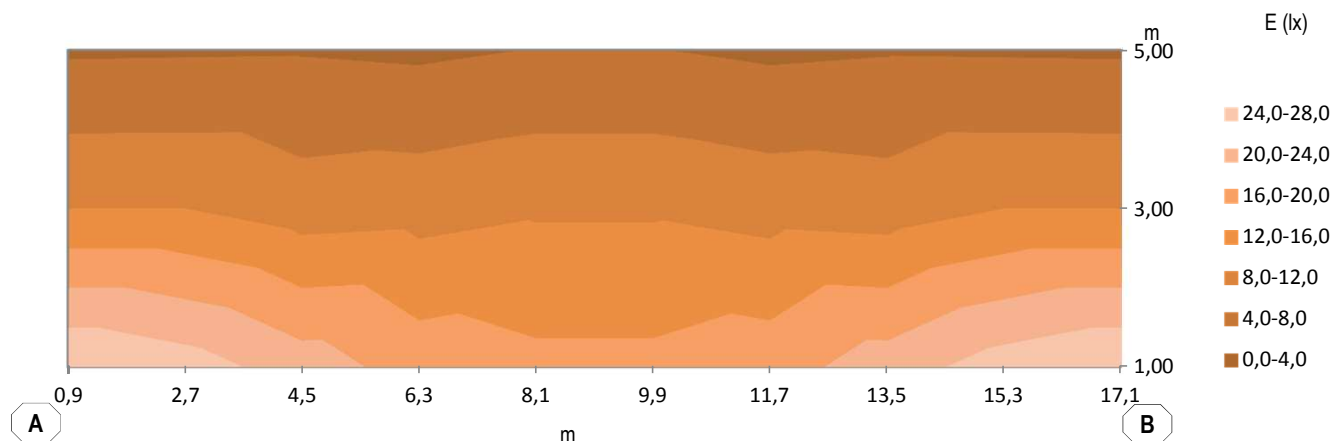

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	12,4 Lux	Lm Luminanza media	0,82 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	28,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,27
Illuminamento minimo :	3,3 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **M 5**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 5
 Località : S. ANTONIO DI MAVIGNOLA
 Via : VIA GHIROLDI

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA


Distanza apparecchi (A-B): 21 m
 Largh. carreggiata: 4 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 84 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE


Larghezza marciapiede 1 0
 Superficie marciapiede 1 0
 Larghezza marciapiede 2 0
 Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

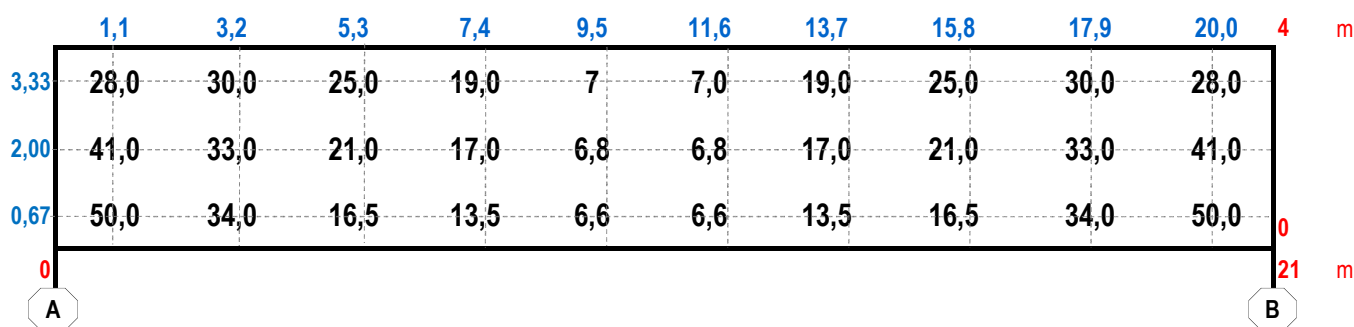

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

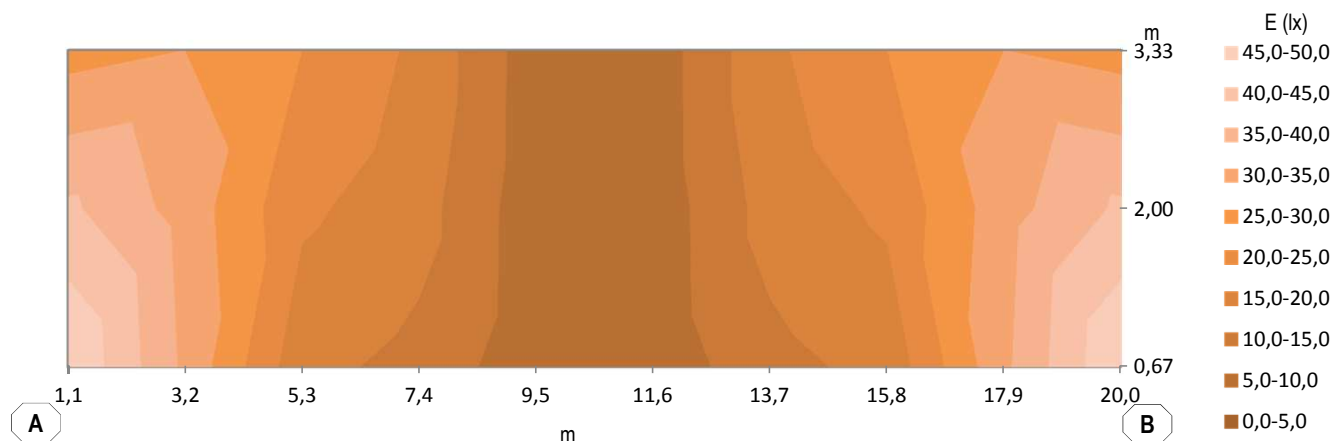

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	23,2 Lux	Lm Luminanza media	1,55 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	50,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,28
Illuminamento minimo :	6,6 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

M 6

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

6

Località :

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA

Via :

CENTRO STORICO

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

coperto

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

21

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

126

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

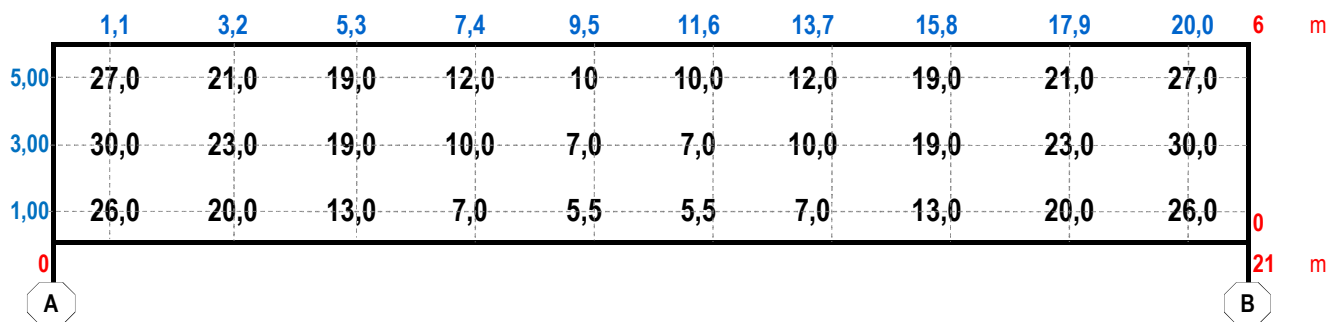

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

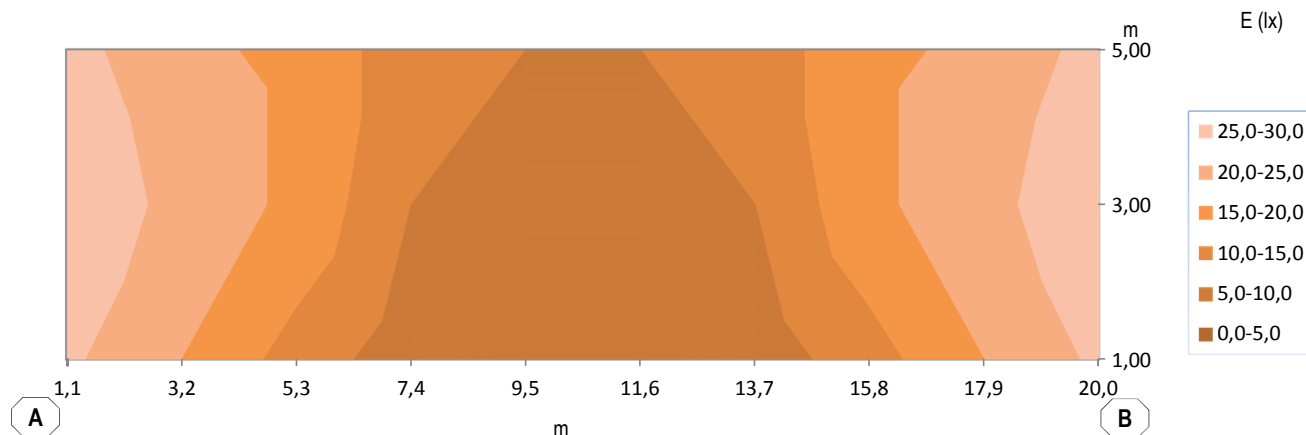

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	16,6 Lux	Lm Luminanza media	1,11 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	30,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,33
Illuminamento minimo :	5,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **M 7**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 7
Località : **S. ANTONIO DI MAVIGNOLA**
Via : VIA FOLGORIDA - VIA VEDRETTA LARES

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 18 m
Largh. carreggiata: 5 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 90 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
Superficie marciapiede 1 0
Larghezza marciapiede 2 0
Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

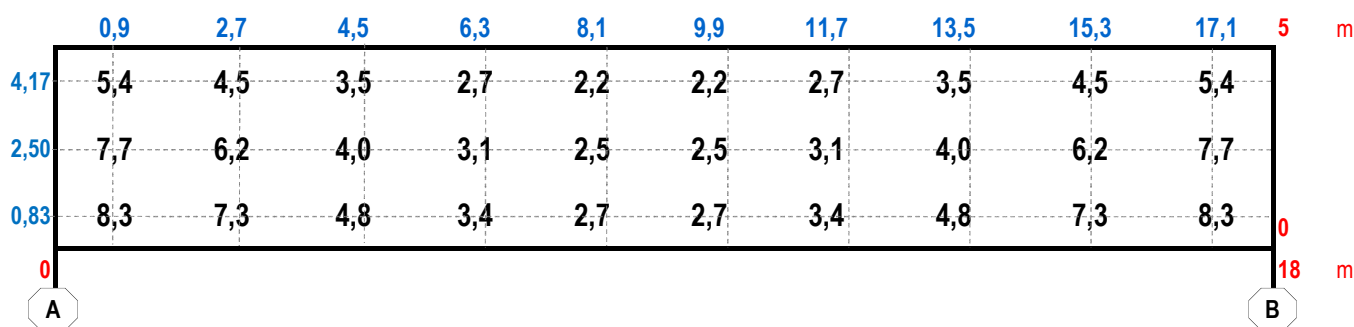

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

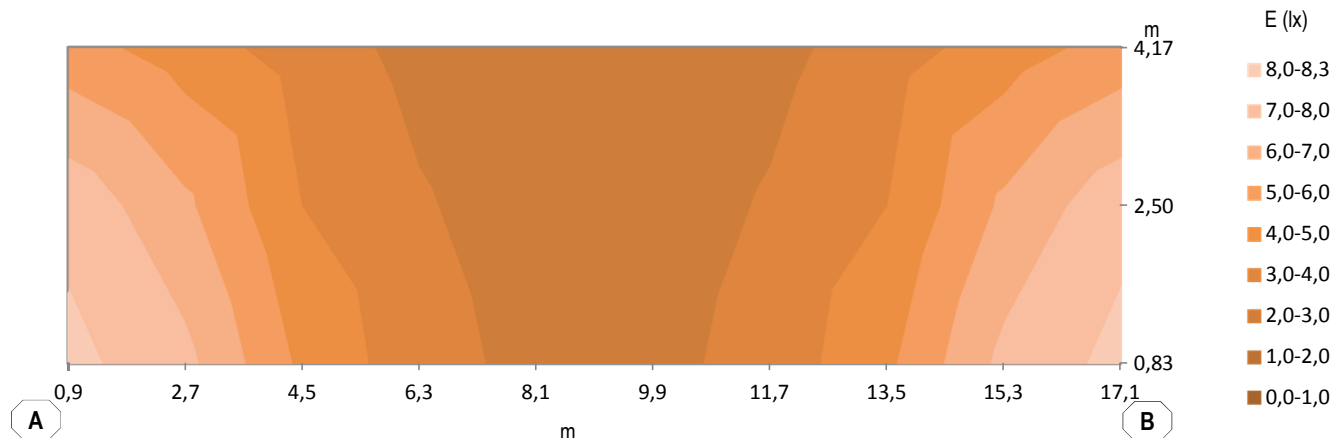

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	4,6 Lux	Lm Luminanza media	0,30 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	8,3 Lux	U0 Uniformità generale	0,48
Illuminamento minimo :	2,2 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

M 8

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

8

Località :

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA

Via :

VIA VAL NAMBRONE

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

25

m

Largh. carreggiata:

4

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

100

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

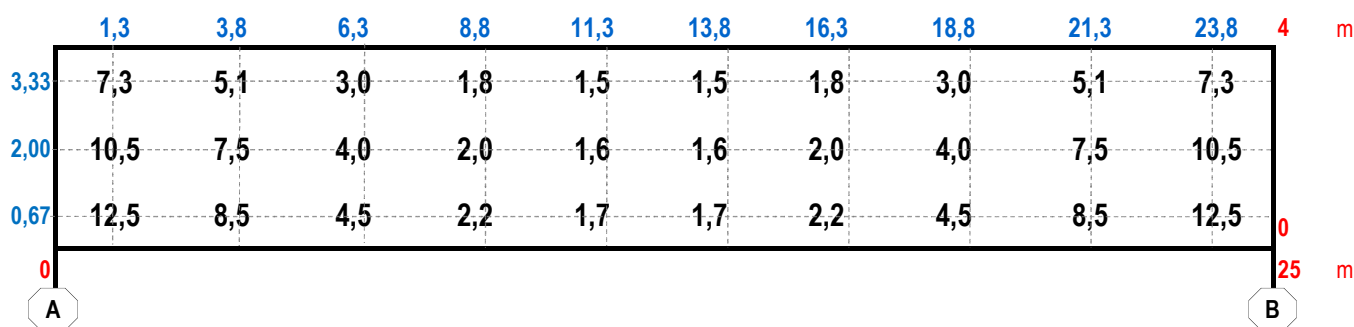

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

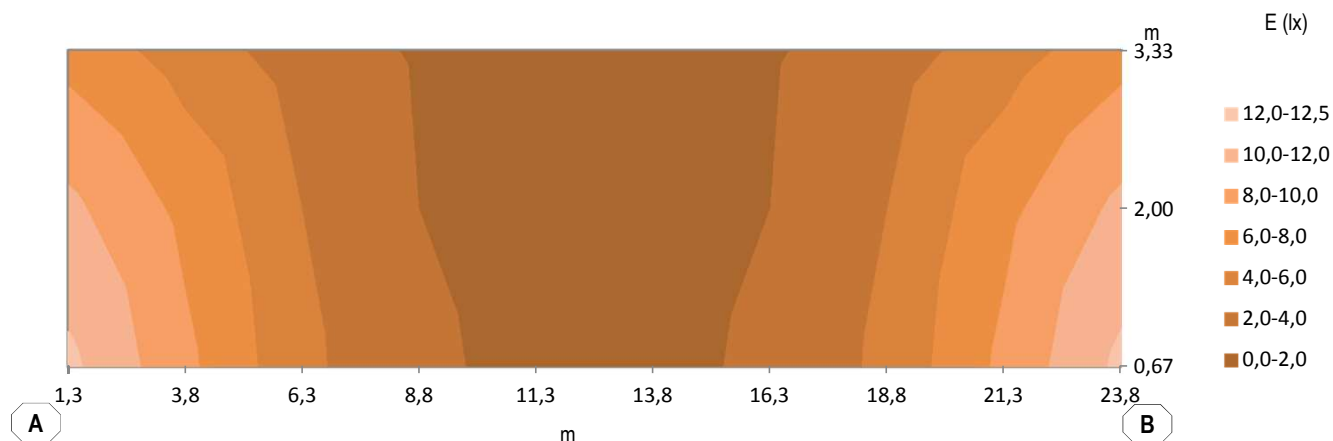

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	4,9 Lux	Lm Luminanza media	0,33 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	12,5 Lux	U0 Uniformità generale	0,31
Illuminamento minimo :	1,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

M 9

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

9

Località :

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA

Via :

VIA PRIDELE

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

coperto

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

40 m

Largh. carreggiata:

5 m

Num. punti misura :

3 x 10 = 30

Superficie Carreggiata :

200 mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

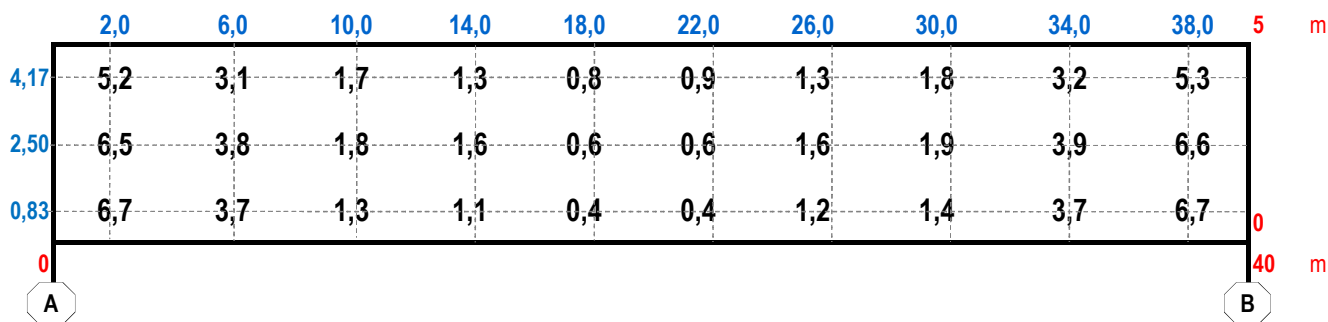

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

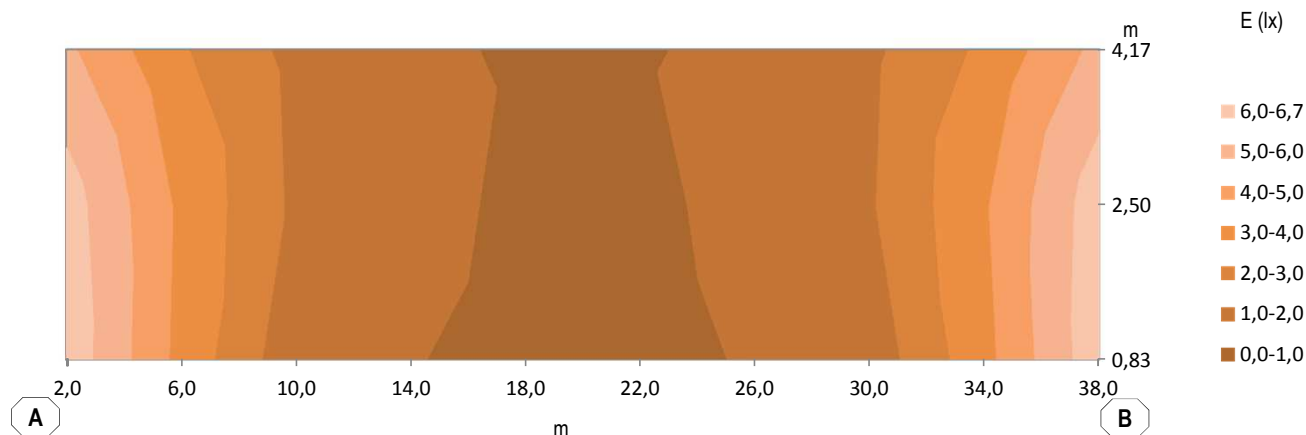

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	2,7 Lux	Lm Luminanza media	0,18 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	6,7 Lux	U0 Uniformità generale	0,15
Illuminamento minimo :	0,4 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **M 10**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : **10**
 Località : **S. ANTONIO DI MAVIGNOLA**
 Via : **LOCALITA' MISTRIN**

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: coperto
 Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): **23** m
 Largh. carreggiata: **4** m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : **92** mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 : 0
 Superficie marciapiede 1 : 0
 Larghezza marciapiede 2 : 0
 Superficie marciapiede 2 : 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

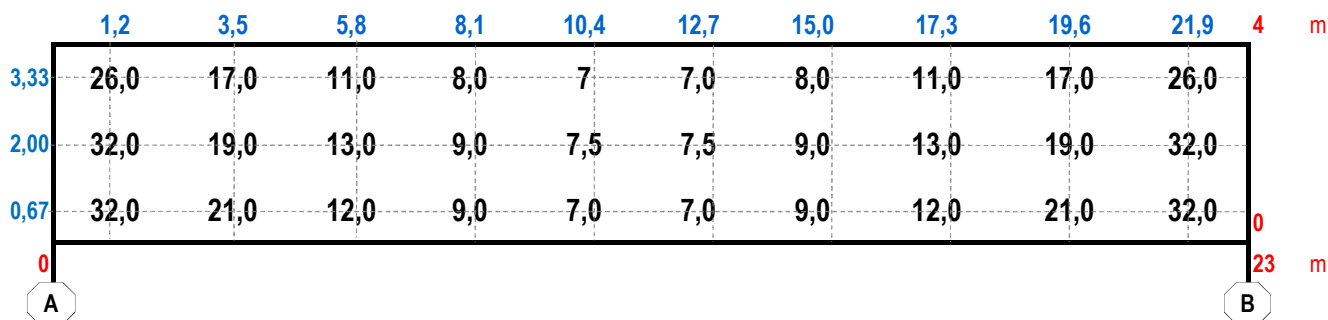

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

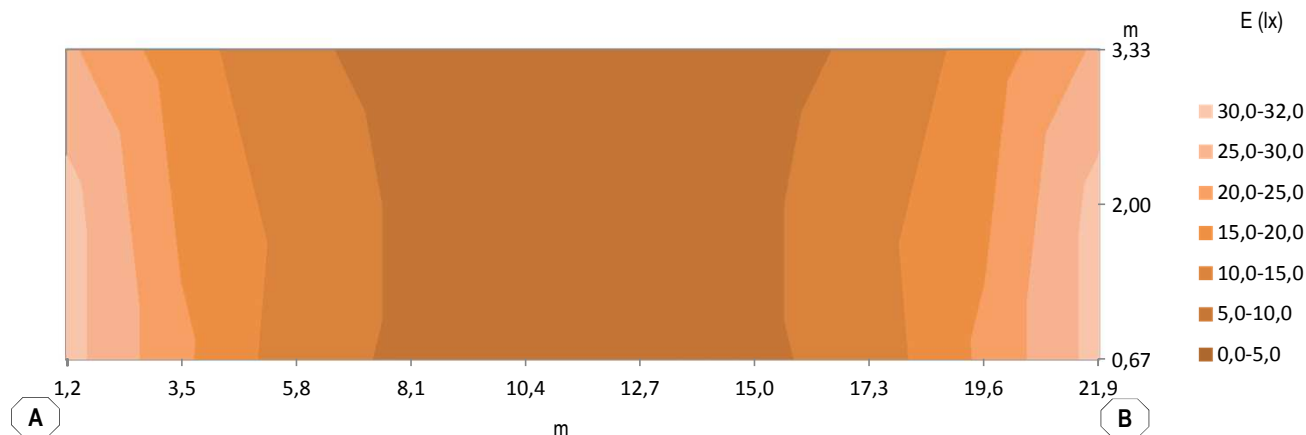

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	15,4 Lux	Lm Luminanza media	1,02 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	32,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,46
Illuminamento minimo :	7,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **M 11**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 11
Località : **S. ANTONIO DI MAVIGNOLA**
Via : VIA VAL BRENTA - VIA FORNAS - VIA VALAGOLA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 20 m
Largh. carreggiata: 6 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 120 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
Superficie marciapiede 1 0
Larghezza marciapiede 2 0
Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

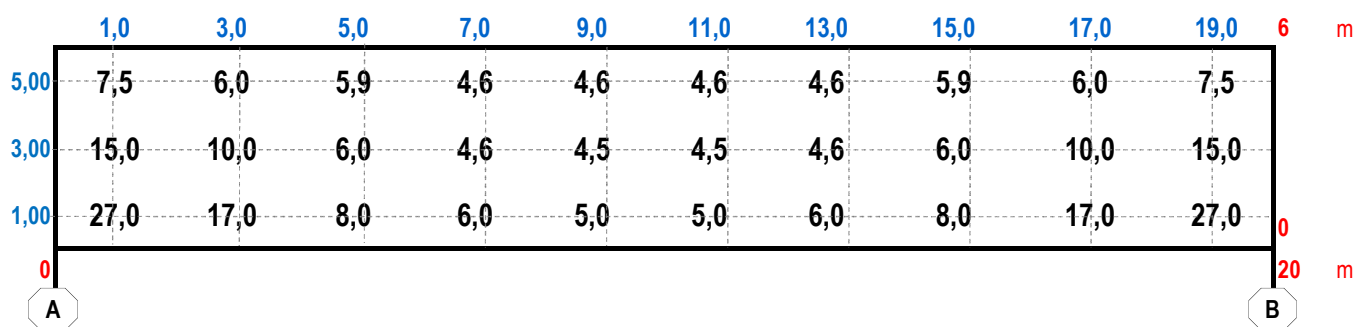

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

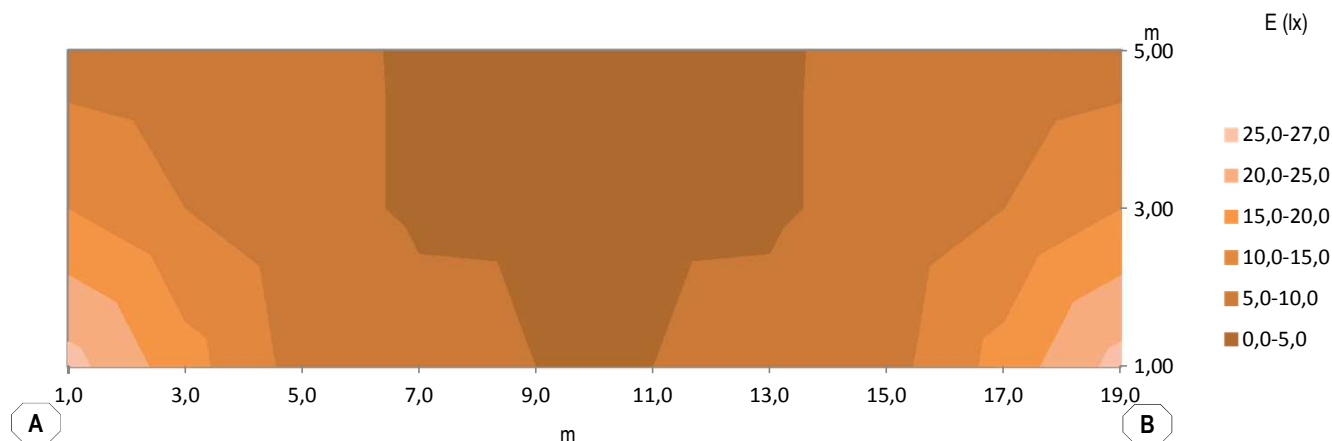

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	8,8 Lux	Lm Luminanza media	0,59 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	27,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,51
Illuminamento minimo :	4,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 1**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 1
Località : **MADONNA DI CAMPIGLIO**
Via : **VIALE DOLOMITI DI BRENTA**

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 38 m
Largh. carreggiata: 6,5 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 247 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 2
Superficie marciapiede 1 76
Larghezza marciapiede 2 2
Superficie marciapiede 2 76

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

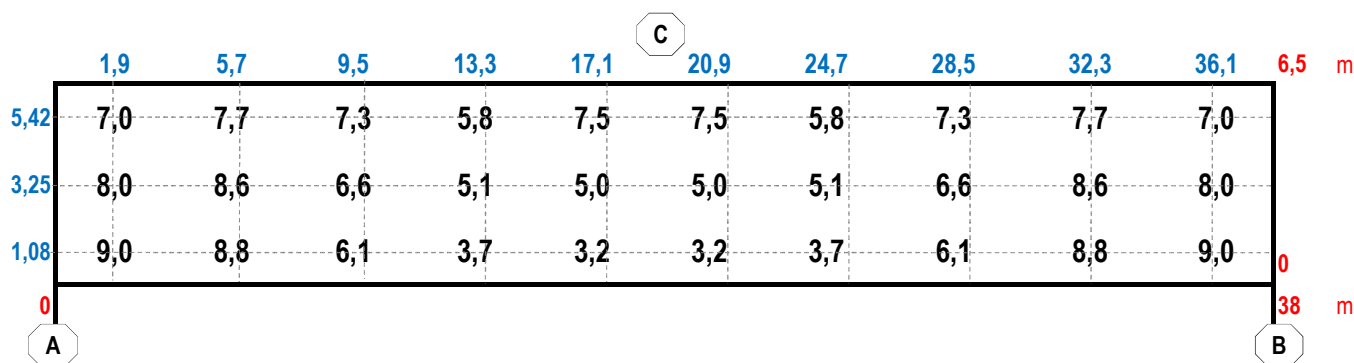

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

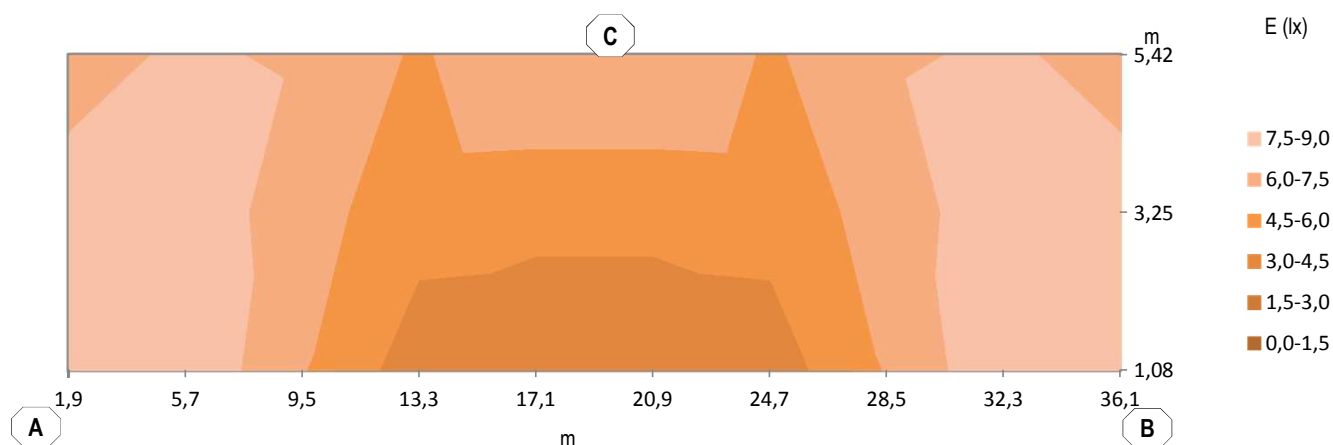

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	6,6 Lux	Lm Luminanza media	0,44 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	9,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,48
Illuminamento minimo :	3,2 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 2**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 2
Località : MADONNA DI CAMPIGLIO
Via : VIALE DOLOMITI DI BRENTA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 20 m
Largh. carreggiata: 7,5 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 150 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 2
Superficie marciapiede 1 40
Larghezza marciapiede 2 5
Superficie marciapiede 2 100

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

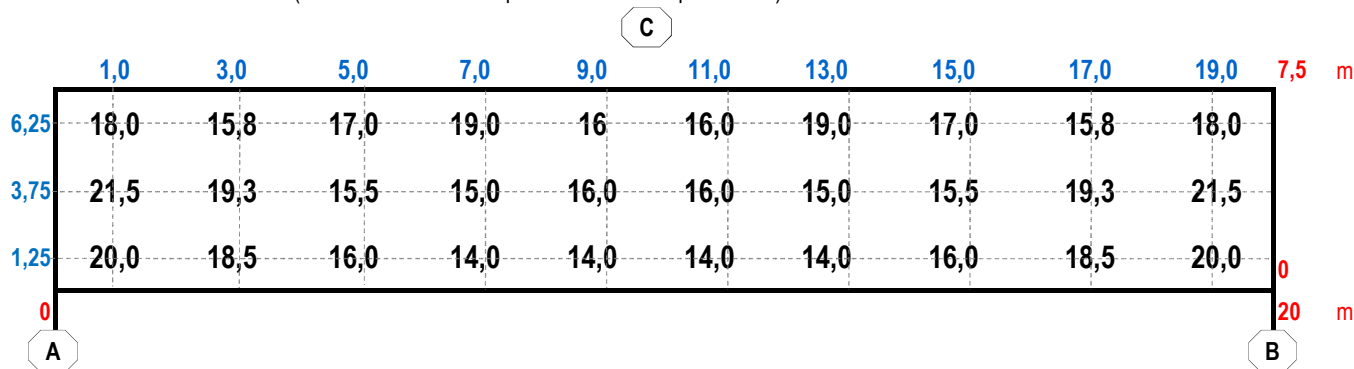

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

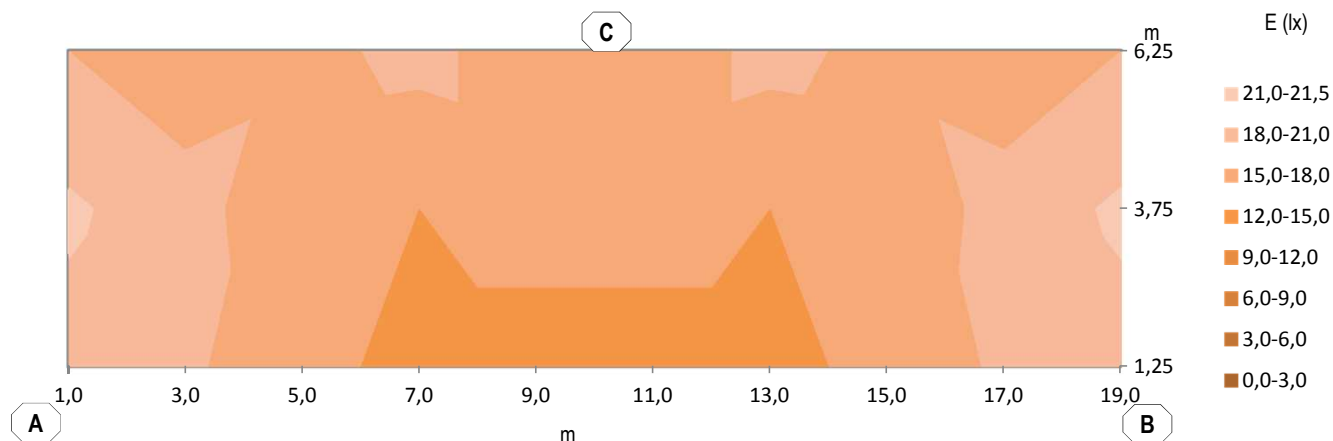

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	17,0 Lux	Lm Luminanza media	1,14 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	21,5 Lux	U0 Uniformità generale	0,82
Illuminamento minimo :	14,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 3**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 3
Località : MADONNA DI CAMPIGLIO
Via : VIALE DOLOMITI DI BRENTA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 20 m
Largh. carreggiata: 7,5 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 150 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 1,5
Superficie marciapiede 1 30
Parcheggio 5
Superficie parcheggio 100

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

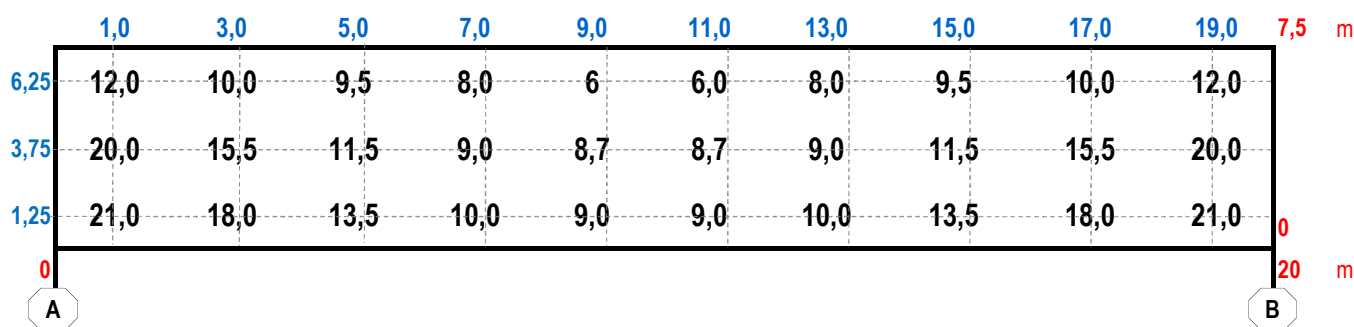

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

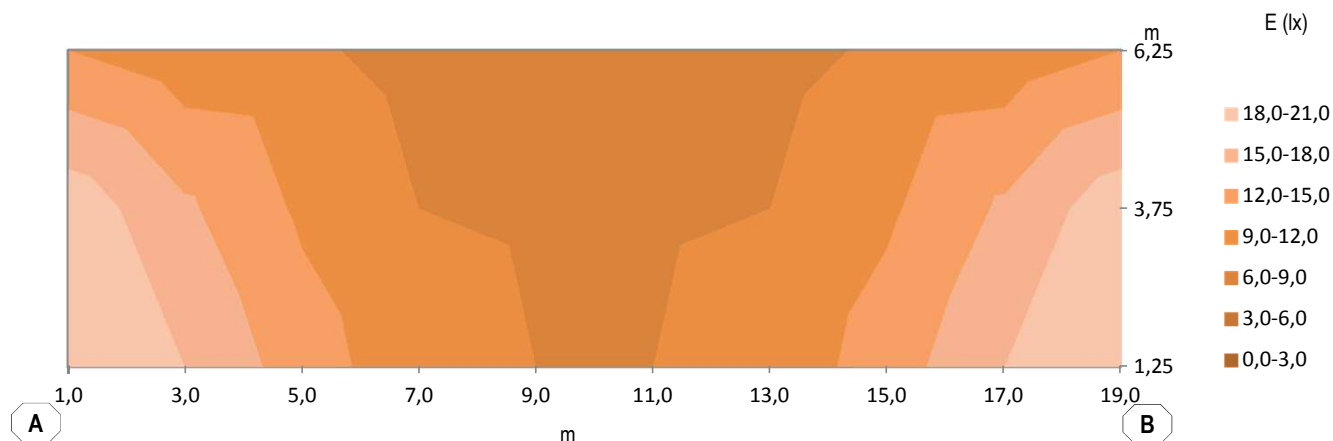

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	12,1 Lux	Lm Luminanza media	0,81 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	21,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,50
Illuminamento minimo :	6,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

C 4

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

4

Località :

MADONNA DI CAMPIGLIO

Via :

VIA PIETRA GRANDE - VI CASTELLETTO INFERIORE - VIA COLARIN NORD - CAMPO CARLO MAGNO

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

26

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

156

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

1,5

Superficie marciapiede 1

39

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

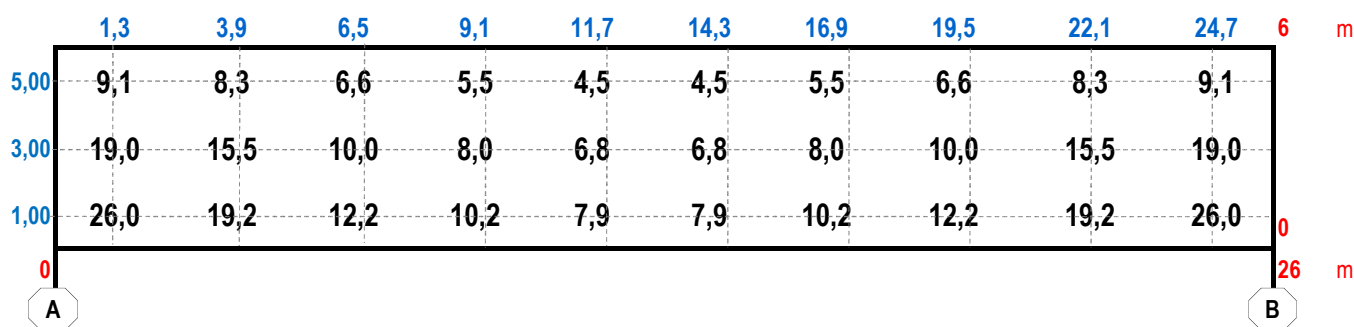

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

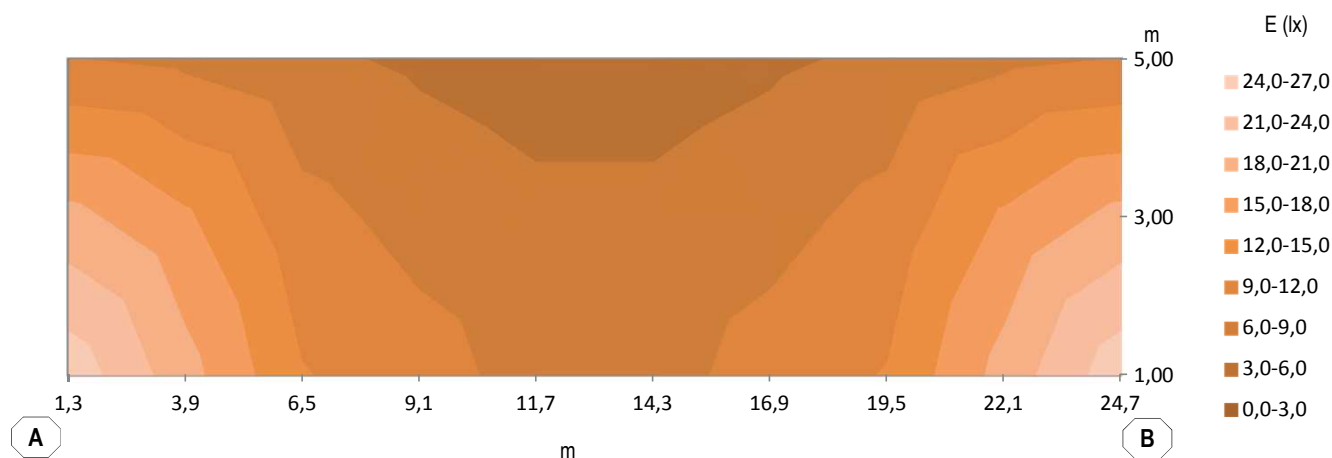

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	11,3 Lux	Lm Luminanza media	0,75 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	26,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,40
Illuminamento minimo :	4,5 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 5**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 5
Località : **MADONNA DI CAMPIGLIO**
Via : VIA PRESANELLA - VIA ADAMELLO - VIA C. BASSO - VIA BELVEDERE VIA DEGLI SFULMINI - VIA C. D'AM

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 22 m
Largh. carreggiata: 5,5 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 121 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
Superficie marciapiede 1 0
Larghezza marciapiede 2 0
Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

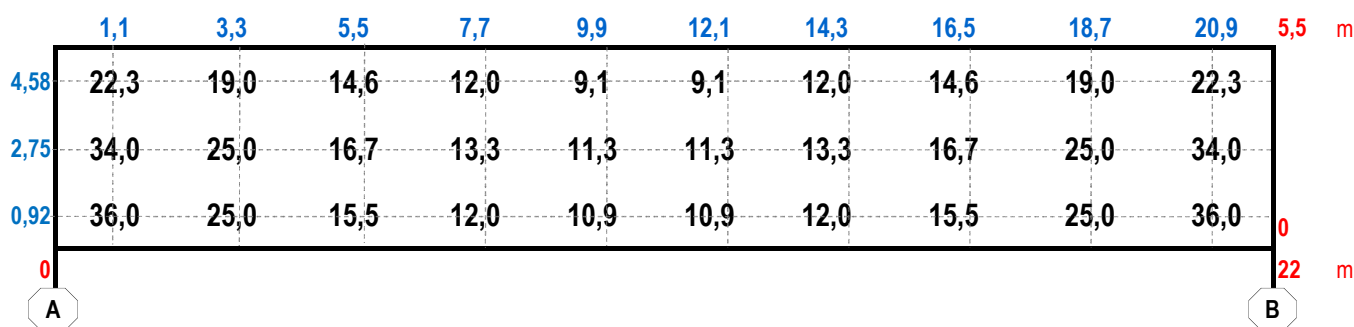

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

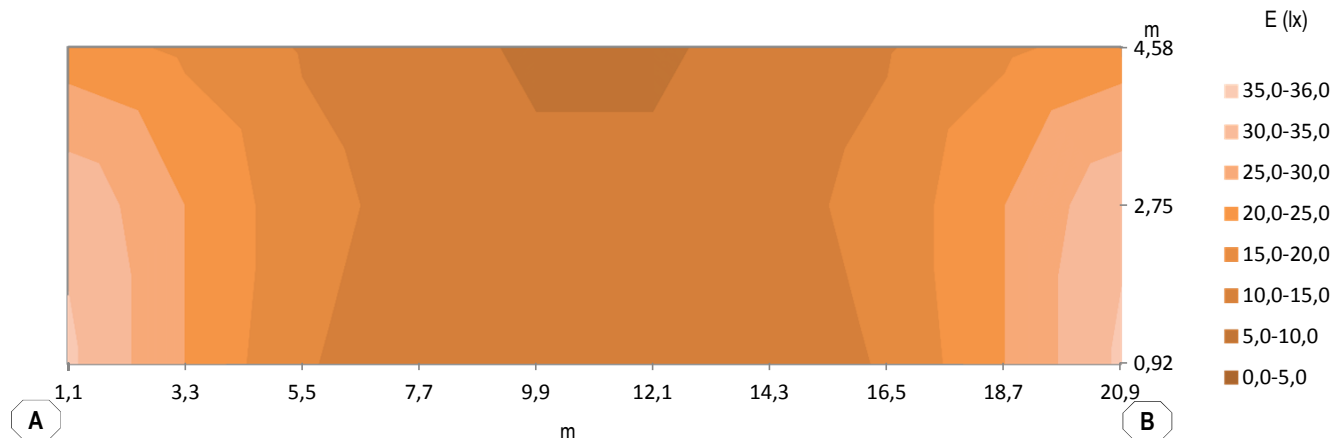

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	18,4 Lux	Lm Luminanza media	1,23 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	36,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,49
Illuminamento minimo :	9,1 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 6**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : **6**
 Località : **MADONNA DI CAMPIGLIO**
 Via : **VIA C. TOSA**

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: coperto
 Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): **24** m
 Largh. carreggiata: **6** m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : **144** mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 : 0
 Superficie marciapiede 1 : 0
 Larghezza marciapiede 2 : 0
 Superficie marciapiede 2 : 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

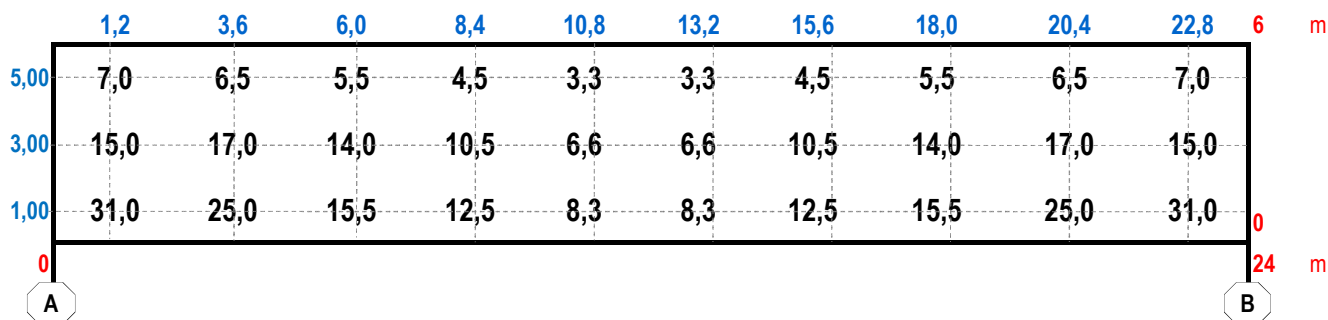

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

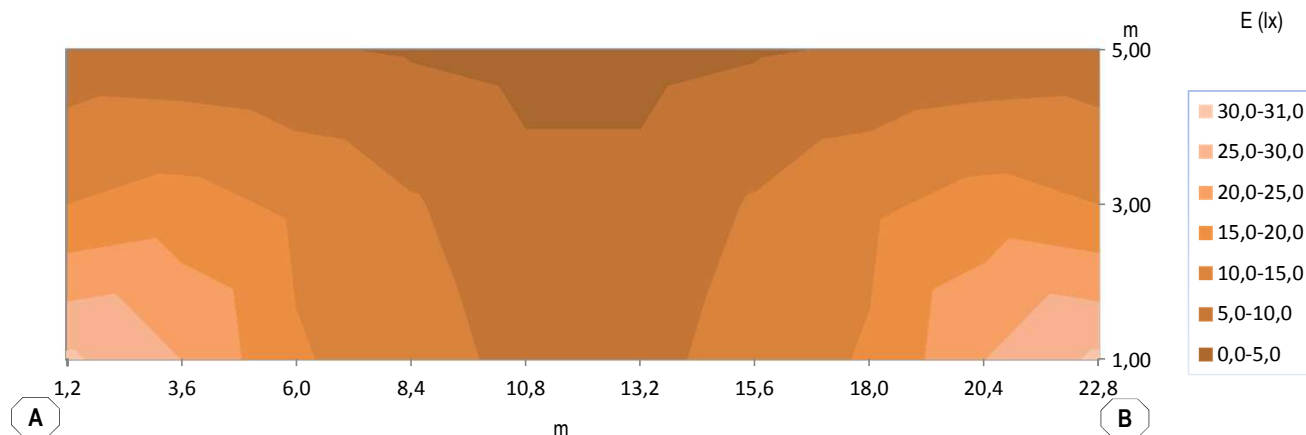

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	12,1 Lux	Lm Luminanza media	0,81 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	31,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,27
Illuminamento minimo :	3,3 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 7**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 7
Località : **MADONNA DI CAMPIGLIO**
Via : PARCO CONCA VERDE

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 19 m
Largh. carreggiata: 3 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 57 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
Superficie marciapiede 1 0
Larghezza marciapiede 2 0
Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

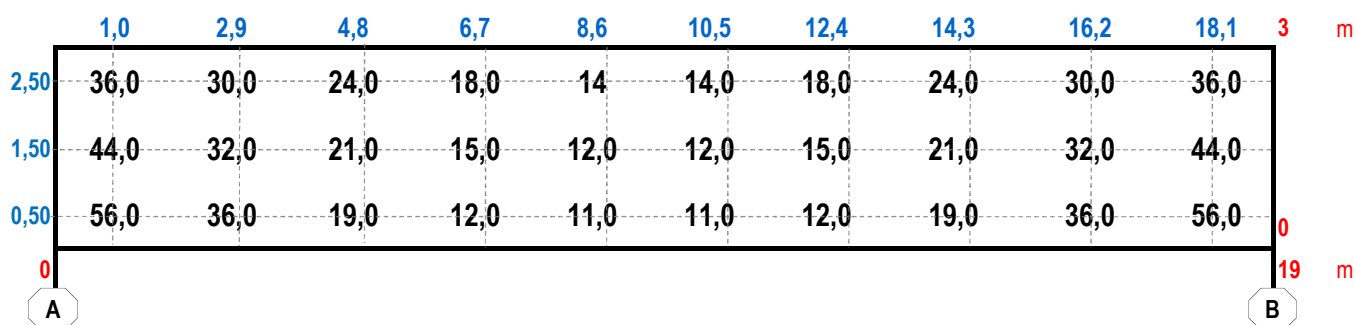

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

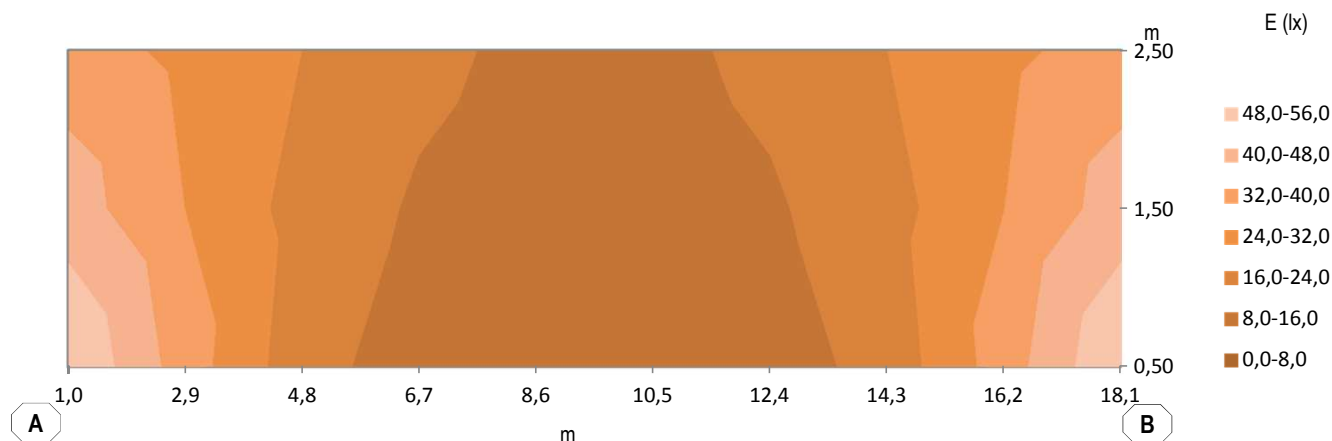

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	25,3 Lux	Lm Luminanza media	1,69 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	56,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,43
Illuminamento minimo :	11,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

C 8

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

8

Località :

MADONNA DI CAMPIGLIO

Via :

ZONA PEDONALE PERIMETRO LAGHETTO

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

24

m

Largh. carreggiata:

2,5

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

60

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

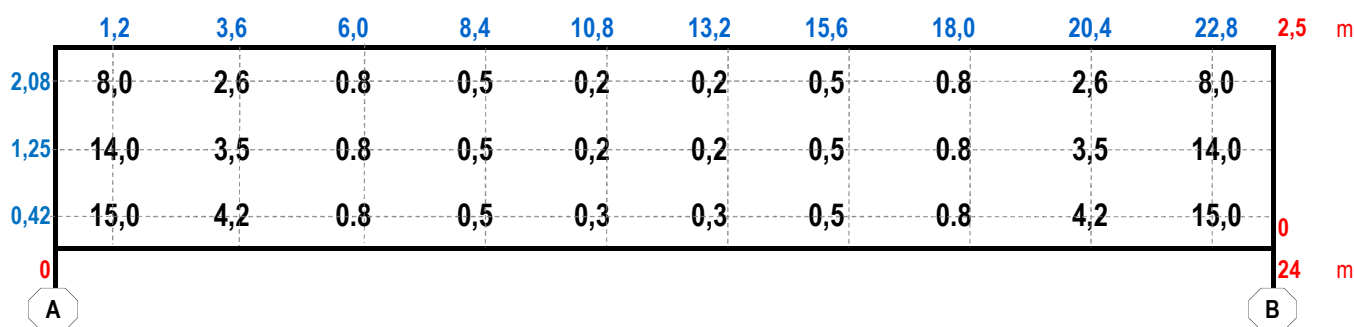

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

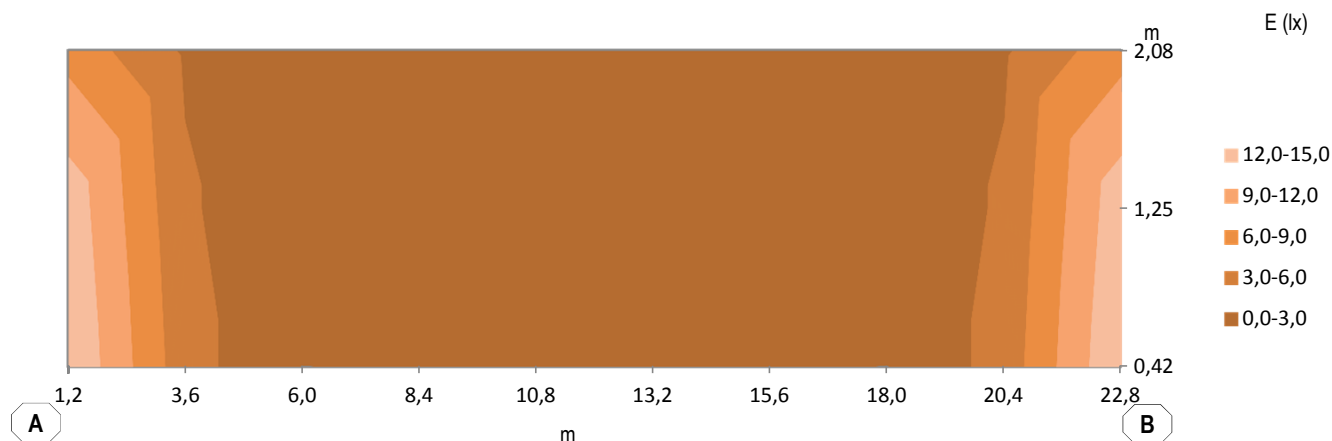

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	4,1 Lux	Lm Luminanza media	0,28 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	15,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,05
Illuminamento minimo :	0,2 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

C 9

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

9

Località :

MADONNA DI CAMPIGLIO

Via :

STRADA VERSO CHIESA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

coperto

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

19

m

Largh. carreggiata:

4

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

76

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

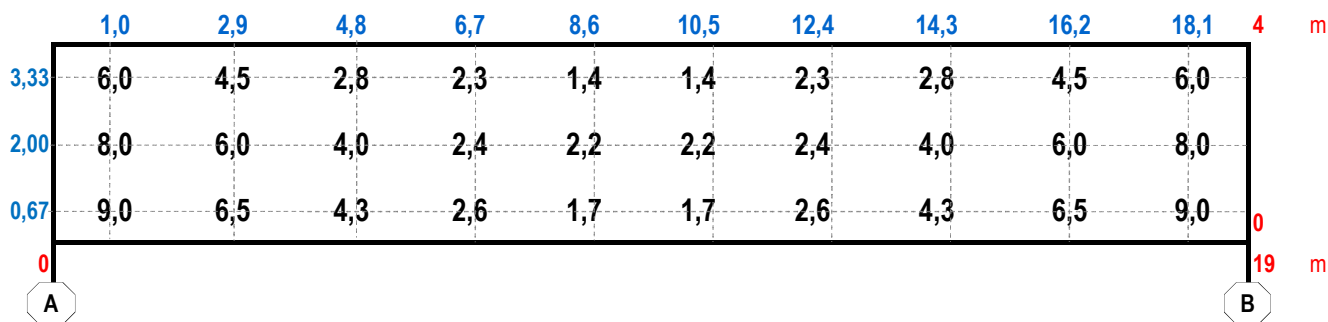

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

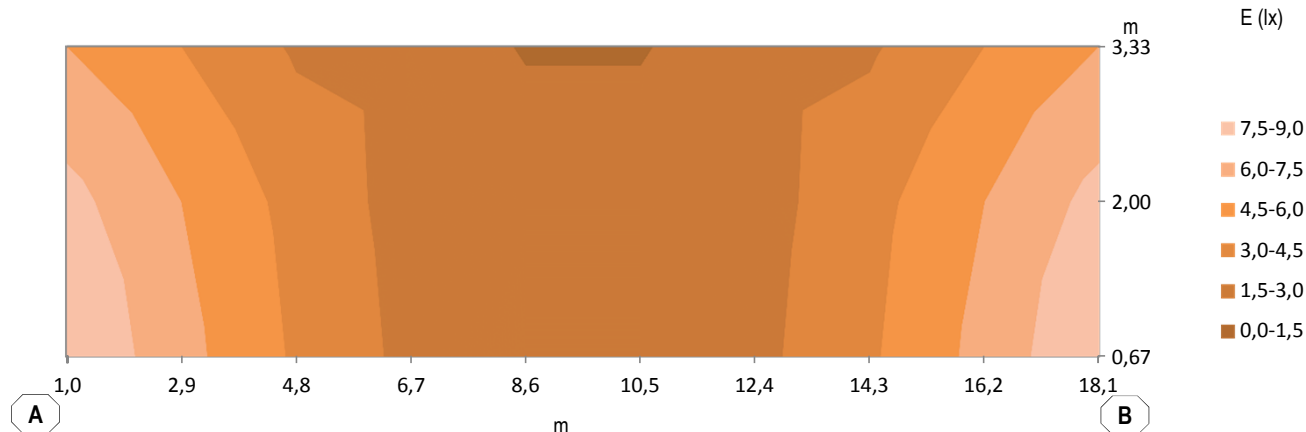

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	4,2 Lux	Lm Luminanza media	0,28 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	9,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,33
Illuminamento minimo :	1,4 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

C 10

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

10

Località :

MADONNA DI CAMPIGLIO

Via :

VIA CAMPANIL BASSO PARTE FINALE

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

coperto

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

33

m

Largh. carreggiata:

4,3

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

141,9

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

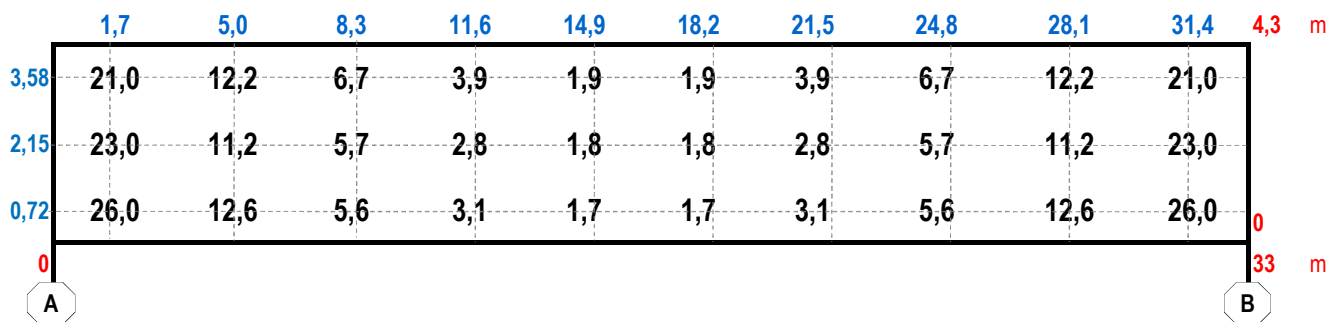

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

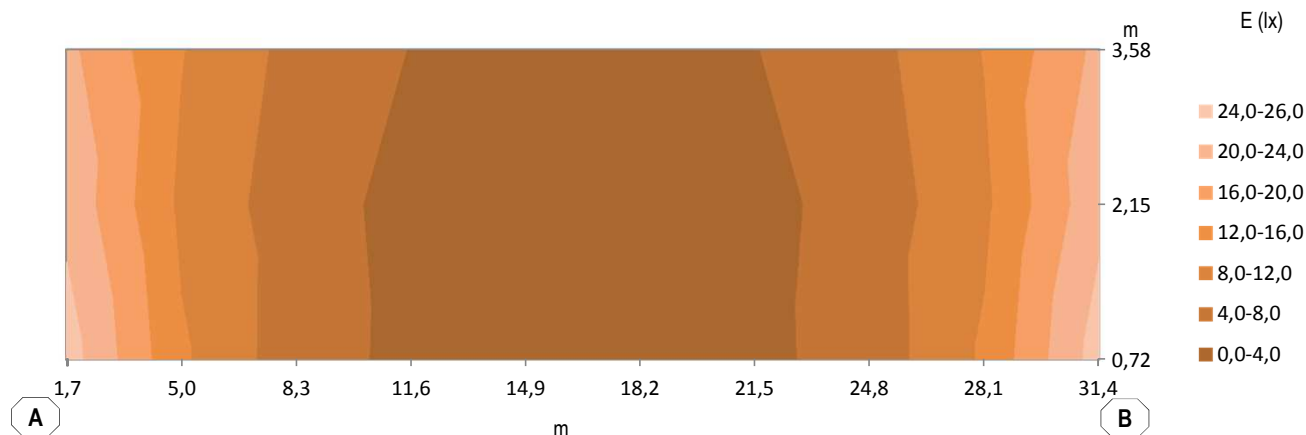

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	9,3 Lux	Lm Luminanza media	0,62 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	26,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,18
Illuminamento minimo :	1,7 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 11**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 11
Località : MADONNA DI CAMPIGLIO
Via : VIA CASTELLETTO INFERIORE TRATTO RACCORDO CON S.S.239

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 26 m
Largh. carreggiata: 6 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 156 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 1,5
Superficie marciapiede 1 39
Larghezza marciapiede 2 0
Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

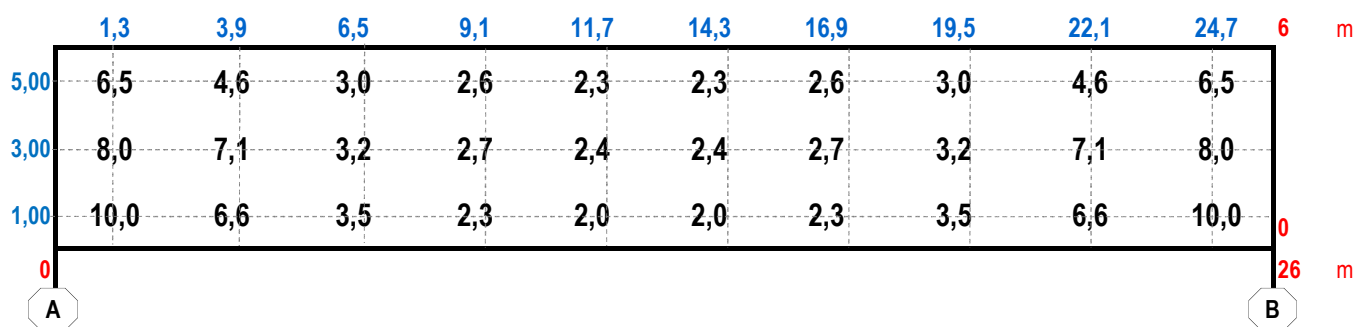

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

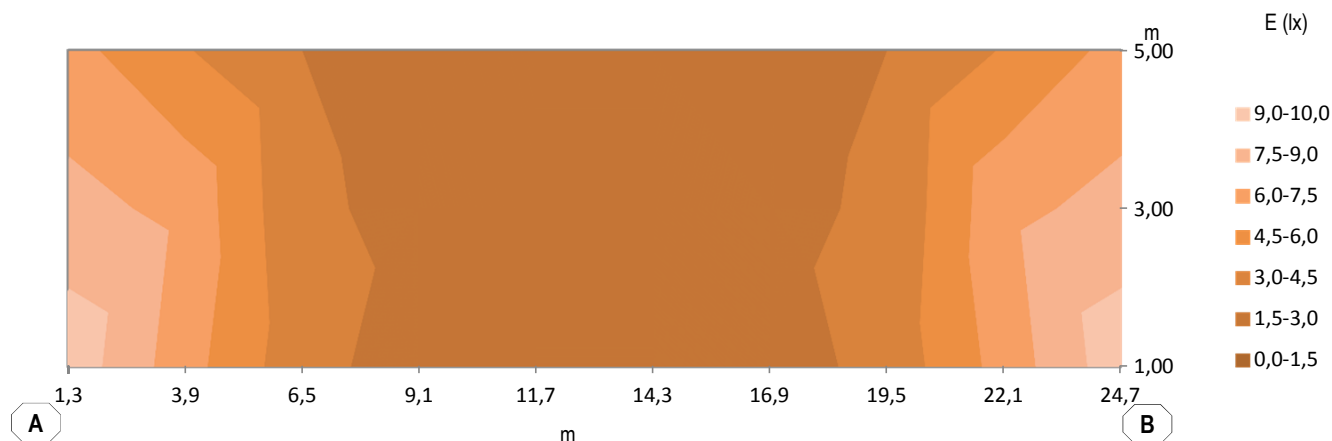

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	4,5 Lux	Lm Luminanza media	0,30 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	10,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,45
Illuminamento minimo :	2,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 12**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 12
Località : MADONNA DI CAMPIGLIO
Via : CAMPO CARLO MAGNO VIA VERSO M. ZELEDRIA - PARTE ALTA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 28 m
Largh. carreggiata: 6 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 168 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
Superficie marciapiede 1 0
Larghezza marciapiede 2 0
Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

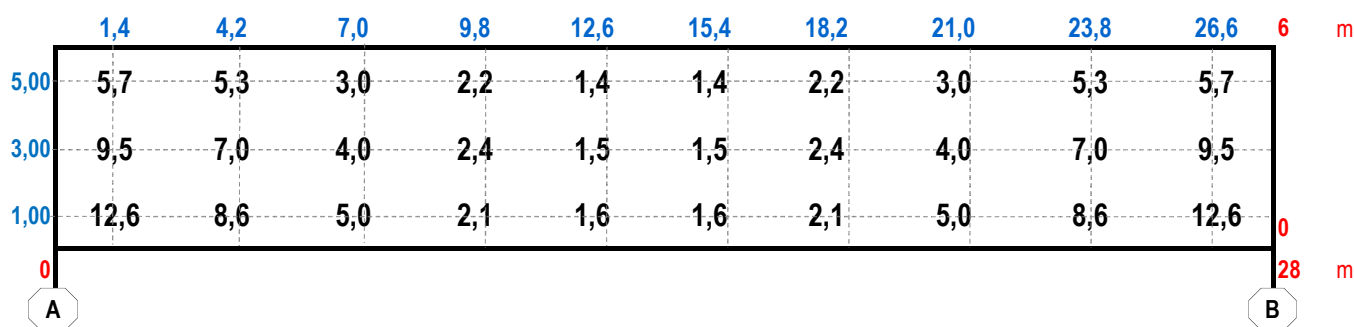

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

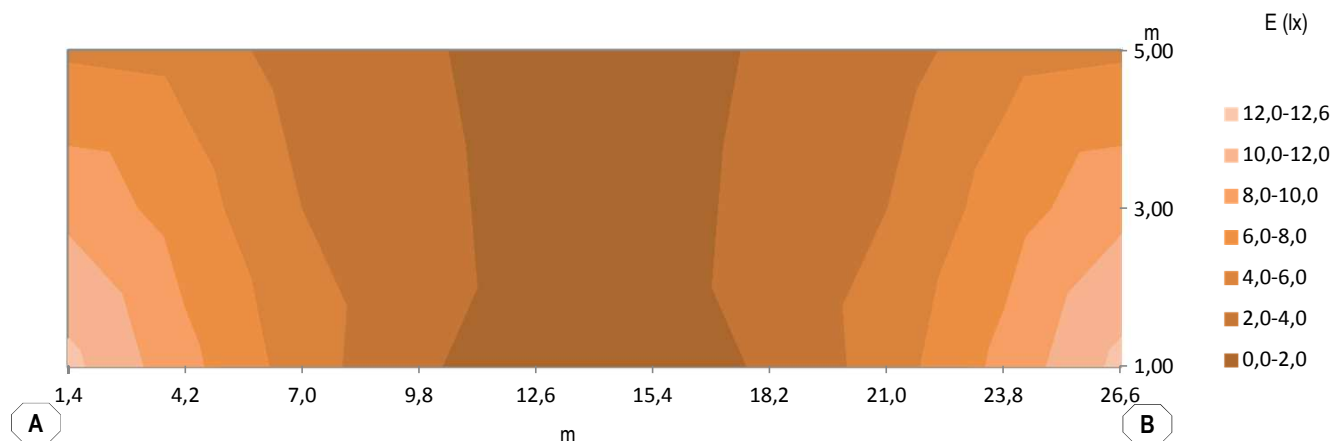

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	4,8 Lux	Lm Luminanza media	0,32 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	12,6 Lux	U0 Uniformità generale	0,29
Illuminamento minimo :	1,4 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 13**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 13
Località : MADONNA DI CAMPIGLIO
Via : VIA NAMBINO

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 25 m
Largh. carreggiata: 7 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 175 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
Superficie marciapiede 1 0
Larghezza marciapiede 2 0
Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

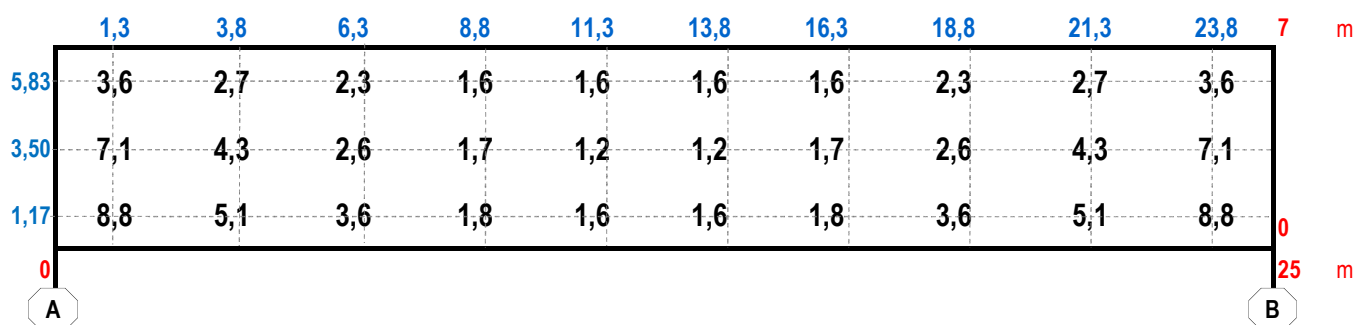

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

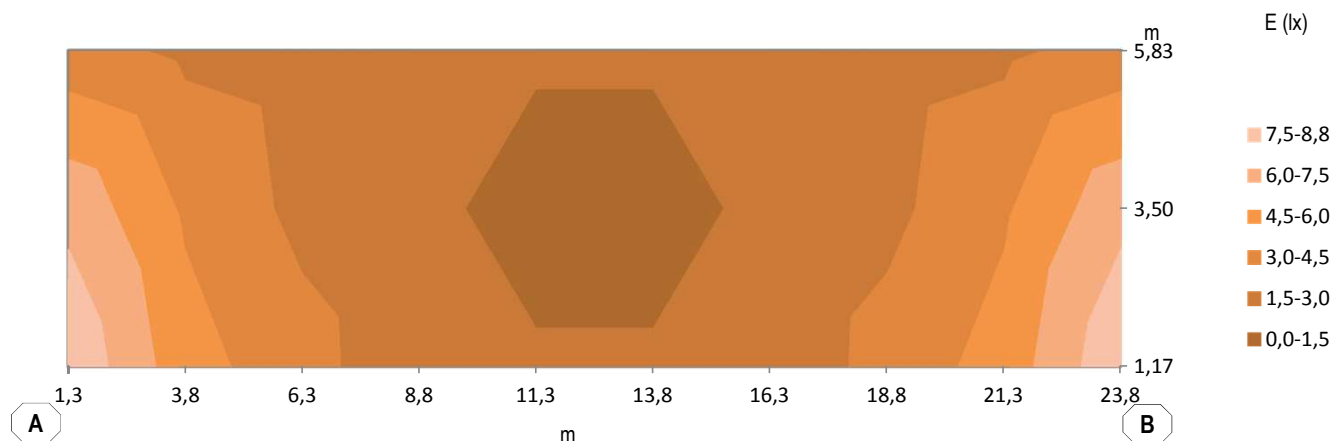

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	3,3 Lux	Lm Luminanza media	0,22 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	8,8 Lux	U0 Uniformità generale	0,36
Illuminamento minimo :	1,2 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 14**
Data misura: Aprile 2023
Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
Matricola : 08E00793
Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 14
Località : MADONNA DI CAMPIGLIO
Via : VIA CIMA TOSA - S.S.239


D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: coperto
Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Distanza apparecchi (A-B): 20 m
Largh. carreggiata: 2 m
Num. punti misura : 3 x 10 = 30
Superficie Carreggiata : 40 mq

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

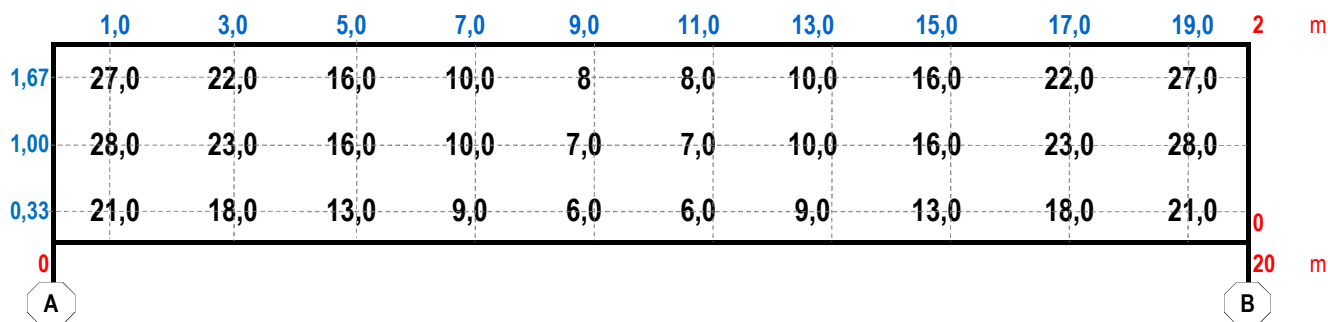

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

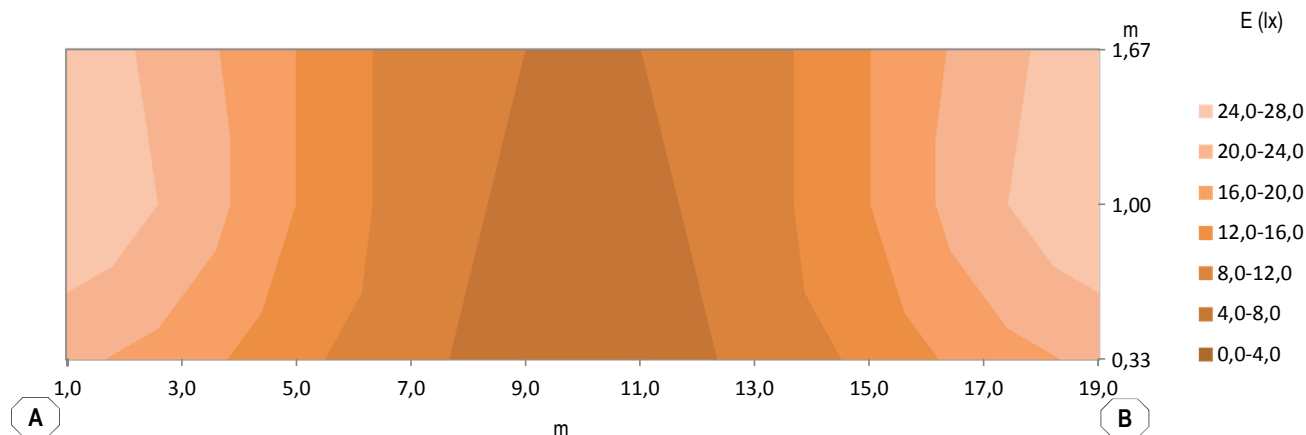

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	15,6 Lux	Lm Luminanza media	1,04 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	28,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,38
Illuminamento minimo :	6,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEMA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura :

C 15

Data misura:

Aprile 2023

Ora misura:

20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo :

HT-307

Matricola :

08E00793

Precisione :

+/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° :

15

Località :

MADONNA DI CAMPIGLIO

Via :

CAMPO CARLO MAGNO VIA VERSO M. ZELEDRIA - PARTE BASSA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo:

sereno

Visibilità:

buona

E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B):

32

m

Largh. carreggiata:

6

m

Num. punti misura :

3 x 10

= 30

Superficie Carreggiata :

192

mq

F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1

0

Superficie marciapiede 1

0

Larghezza marciapiede 2


0

Superficie marciapiede 2


0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE

(Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

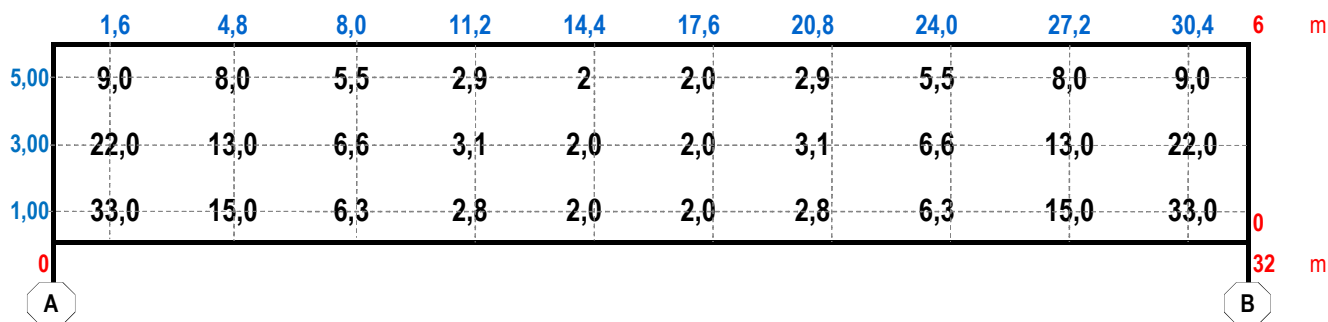

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

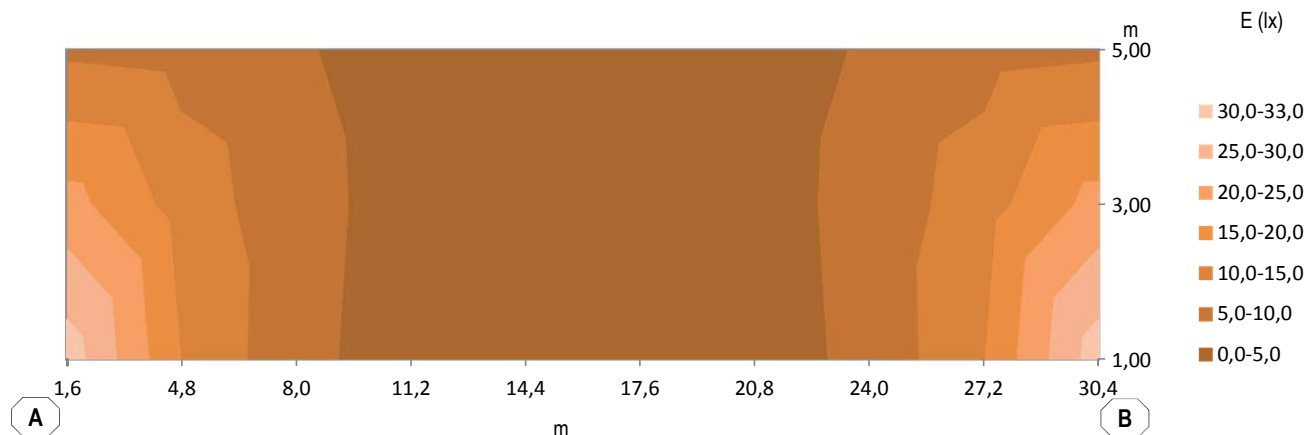

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	8,9 Lux	Lm Luminanza media	0,59 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	33,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,23
Illuminamento minimo :	2,0 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 16**
 Data misura : Aprile 2023
 Ora misura : 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 16
 Località : MADONNA DI CAMPIGLIO
 Via : VIA MONTE SPINALE

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo : sereno
 Visibilità : buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 20 m
 Largh. carreggiata: 6 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 120 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 2
 Superficie marciapiede 1 40
 Larghezza marciapiede 2 0
 Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

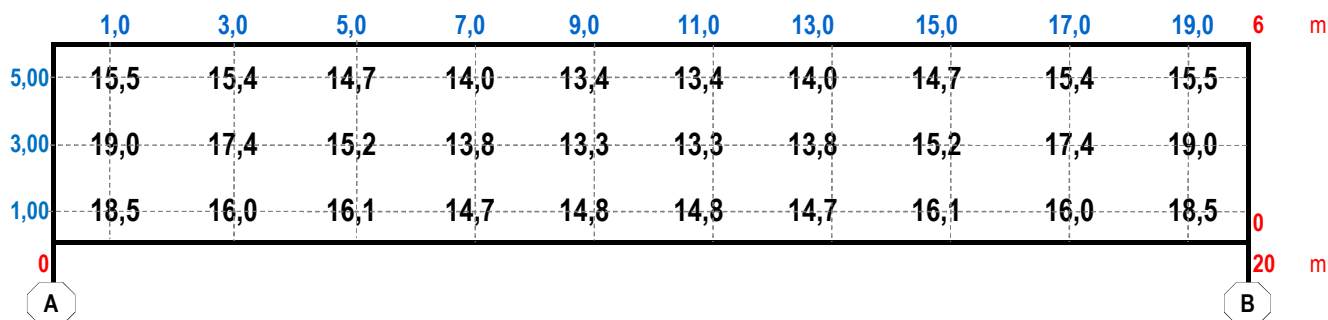

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

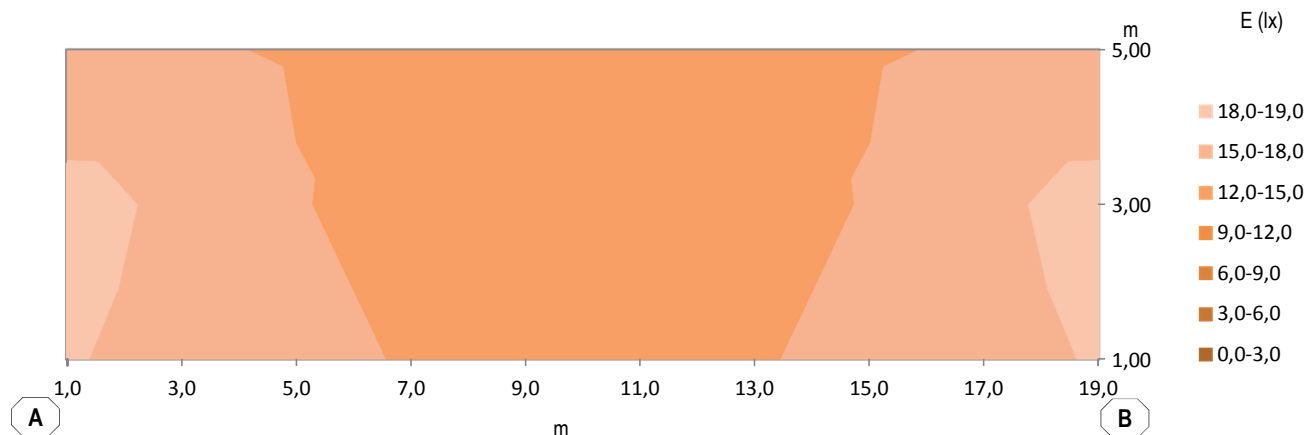

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	15,5 Lux	Lm Luminanza media	1,03 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	19,0 Lux	U0 Uniformità generale	0,86
Illuminamento minimo :	13,3 Lux	(Emin/Emed)	

SCHEDA DI MISURA DELL' ILLUMINAMENTO

IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13201-3 (ILLUMINAZIONE STRADALE - PARTE 3 : Calcolo delle prestazioni)

A) INFORMAZIONI GENERALI

Punto di misura : **C 17**
 Data misura: Aprile 2023
 Ora misura: 20,30 - 24

B) STRUMENTO UTILIZZATO

Luxmetro tipo : HT-307
 Matricola : 08E00793
 Precisione : +/- 3 %

C) DESCRIZIONE SITO DI MISURA

Area omogenea PRIC N° : 17
 Località : MADONNA DI CAMPIGLIO
 Via : VIA PANORAMA

D) CONDIZIONI AMBIENTALI

Meteo: sereno
 Visibilità: buona


E) DATI GEOMETRICI STRADA

Distanza apparecchi (A-B): 24 m
 Largh. carreggiata: 4,2 m
 Num. punti misura : 3 x 10 = 30
 Superficie Carreggiata : 100,8 mq


F) DATI GEOMETRICI MARCIAPIEDE

Larghezza marciapiede 1 0
 Superficie marciapiede 1 0
 Larghezza marciapiede 2 0
 Superficie marciapiede 2 0

G) GRIGLIA DI RILEVAZIONE (Valori misurati sulla superficie stradale espressi in lx)

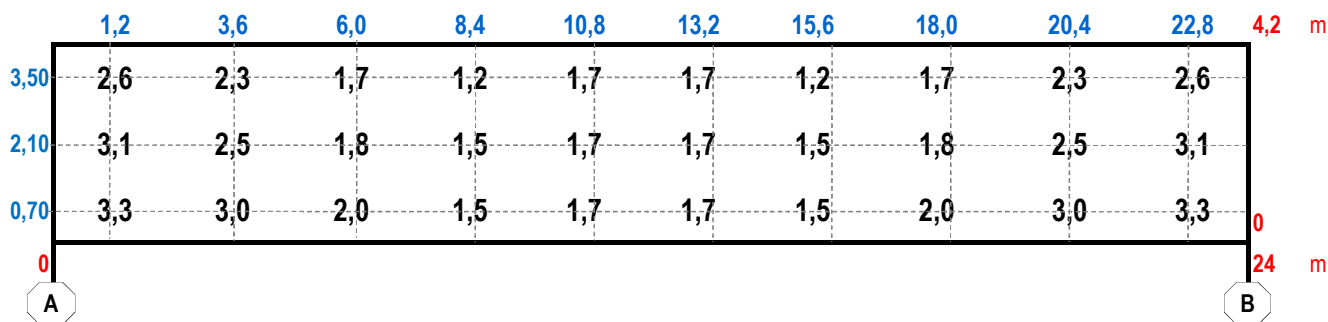

H) GRAFICO ILLUMINAMENTO SUPERFICIE STRADALE

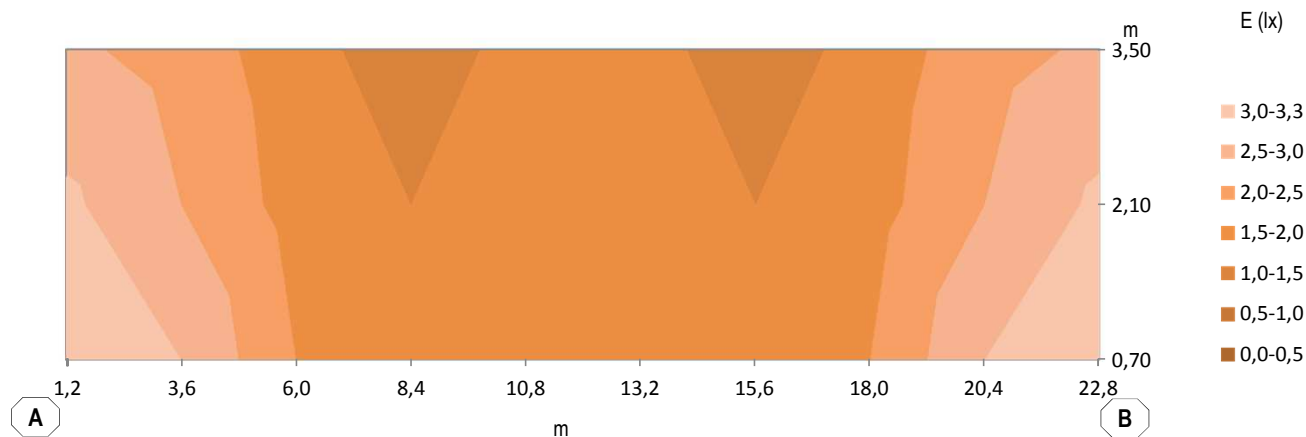

I) CALCOLO ILLUMINAMENTO

E med Illuminamento medio :	2,1 Lux	Lm Luminanza media	0,14 cd/mq
E MAX Illuminamento massimo :	3,3 Lux	U0 Uniformità generale	0,57
Illuminamento minimo :	1,2 Lux	(Emin/Emed)	